



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

Gradonačelnik

KLASA: 008-01/25-01/8

URBROJ: 2186-1-04-01/4-26-7

Varaždin, 5. veljače 2026. godine

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: ODGOVOR NA PITANJE ČLANICE GRADSKOG VIJEĆA, DUBRAVKE
NOVAK**
- dostavlja se.

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina održanoj dana 16. prosinca 2025. godine, članica Gradskog vijeća, Dubravka Novak postavila je sljedeće pitanje:

DUBRAVKA NOVAK, članica Gradskog vijeća, iznosi:

„Zahvaljujem. Pozdrav svima. U ovoj godini u Hrvatskoj se dogodilo nekoliko incidenata vezano uz skladištenje guma, opasnih kemikalija, Zabok, Sveta Nedelja, čini mi se Osijek, a budući da i mi imamo nekoliko izrazito problematičnih lokacija tvrtki koje se bave istim ili sličnim poslovima, a nalaze se tik uz obiteljske kuće, pa čak i u blizini benzinske postaje, jasno je da svi oni tu zakonito posluju, da su zakonito na tim mjestima, međutim rizik je prema učestalosti ovakvih incidenata u zemlji ipak velik i zabrinutost građana je zaista velika, puno mi ih se javilo. Zanima me je li Grad kontaktirao na neki način te tvrtke, iskazao zabrinutost jer građani koji žive blizu i te kako jesu. Jeste li ukazali na dodatnu budnost, kontrolu unutar tih tvrtki pa čak možda i što se tiče pretovarnih stanica? Znamo da smo s tim nedavno imali i te kako velikih problema, kad smo imali prevelike, višestruko premašene količine plastične ambalaže u tim našim stanicama. Dakle, jeste li na koji način kontaktirali, kontrolirali, hoćete li, imate li u planu?“

Na samoj sjednici, članici Gradskog vijeća usmeno je odgovoreno:

NEVEN BOSILJ, gradonačelnik Grada Varaždina, iznosi:

„Gospodo Novak. 10.12. ja mislim, Martina, jel' tako, smo poslali dopis svim ovim subjektima, Gumiimpex, CE-ZA-R, Univerzal, Čistoća i tko je peti? Tipos da, Tipos Resursi, svim pravnim subjektima i zatraženo je da se očituju o svim mjerama zaštite od požara, zaštite okoliša koje su u principu i na koji način ih provode. Tako da, kad dobijemo sve odgovore od njih možemo vam ih proslijediti pa da vidite. Znači brinemo se o tome i nadam se da se neće dogoditi nekakva havarija u tim postrojenjima.“

U nastavku se daje pisani odgovor:

Kako je navedeno i u usmenom odgovoru na sjednici Gradskog vijeća, Grad Varaždin je, povodom iskazane zabrinutosti građana, kontaktirao sljedeće pravne osobe koje posluju na području Grada: Gumiimpex - GRP d.o.o.; CE-ZA-R d.o.o., Podružnica MB-OBRADA; LOTUS 91 d.o.o.; UNIVERZAL d.o.o.; ČISTOĆA d.o.o. i TIPOS RESURS j.d.o.o. Time smo pokazali da pratimo navedenu problematiku i poduzimamo korake u cilju sprječavanja mogućih neželjenih događaja.

Podsjećamo da je u postupku savjetovanja s javnošću o Nacrtu procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Varaždina zaprimljen veći broj prijedloga i komentara dionika. O istima je sastavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću (KLASA: 240-02/24-01/3, URBROJ: 2186-1-04-01/4-25-22 od 9. prosinca 2025. godine), koje je objavljeno na mrežnim stranicama Grada Varaždina te dostavljeno Gradskom vijeću uz prijedlog navedenog akta.

U zaprimljenim primjedbama istaknuto je da Nacrt ne obrađuje rizik od požara vezan uz poslovne subjekte u kojima se skladište ili koriste zapaljive tvari, pri čemu se, u navodima dionika spominju i određena trgovačka društva koja posluju na području Grada Varaždina. Navedene primjedbe ocijenjene su kao neprihvatljive u odnosu na predmet i važeći pravni okvir izrade Procjene rizika od velikih nesreća, s obzirom na to da su pitanja zaštite od požara uređena posebnim zakonodavstvom i dokumentima iz tog područja. Detaljna obrazloženja navedena su u spomenutom Izvješću.

Neovisno o navedenom, cijeneći sve informacije i prijedloge koji mogu pridonijeti povećanju sigurnosti i kvalitete života građana, Grad Varaždin je od navedenih pravnih osoba zatražio dostavu informacija o mjerama zaštite od požara koje provode u okviru svojih poslovnih procesa. Također su zatraženi podaci o eventualno provedenim inspekcijskim nadzorima u posljednjih godinu dana, uključujući nadzore iz područja zaštite od požara, zaštite okoliša, zaštite prirode, vodnog gospodarstva i drugih nadležnih inspekcija, kao i informacije o njihovim nalazima.

Svrha ove zamolbe bila je potaknuti daljnje dosljedno poštivanje zakonskih i podzakonskih propisa te provođenje mjera kojima se u najvećoj mogućoj mjeri smanjuju rizici i sprječavaju štetne posljedice i incidenti.

Osim trgovačkog društva TIPOS RESURS j.d.o.o. u stečaju, kojemu nije bilo moguće uredno dostaviti zamolbu, sve ostale pravne osobe su se očitovale, a njihovi odgovori dostavljaju se u prilogu ovog očitovanja.

Vjerujem da su sve navedene pravne osobe društveno odgovorne, svjesne potencijalnih opasnosti u svojim poslovnim procesima te da, radi zaštite šire zajednice, svojih radnika i imovine, poduzimaju sve propisane i potrebne mjere zaštite.

S poštovanjem.



Prilog: Odgovori trgovačkih društava

GRAD VARAŽDIN

GRADONAČELNIK

Grad Varaždin

PRIMLJENO:		12.12.2025
KLAS. OZNAKA	ORG. JEDINICA	
240-02/24-01/3	78	
UR. BROJ	PRILOZI	VRIJEDNOST
25-24	broj priloga	iznos
JOP: 2186-1;240-02/24-01/3;24		



PREDMET: Dostavljanje informacija o mjerama zaštite od požara

Nastavno na Vaš Dopis od 10. prosinca 2025. godine (KLASA: 240-02/24-01/3, URBROJ: 2186-1-04-01/4-25-23), ovim putem, dostavljamo tražene informacije o mjerama zaštite od požara koje provodi tvrtka **Gumiimpex-GRP d.o.o.** u okviru svojih poslovnih procesa.

Tvrtka **Gumiimpex-GRP d.o.o.** provodi sveobuhvatne mjere zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/2010 i 114/2022) i pratećim propisima.

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

- Doneseni interni i provedbeni akti koji reguliraju mjere zaštite od požara
 - Opći akt iz područja zaštite od požara (pravilnik)
 - Plan evakuacije i spašavanja
 - Redovno vođenje evidencije protupožarne opreme
- Redovito održavanje, servisiranje i ispitivanje protupožarne opreme
 - Vanjske i unutarnje hidrantske mreže
 - Prijenosnih vatrogasnih aparata
 - Sustava za dojavu požara
- Kontinuirana osposobljavanje zaposlenika za provedbu mjera zaštite od požara te edukacija o korištenju protupožarne opreme
- Redovno održavanje vježbi evakuacije i spašavanja
- Provođenje periodičnih pregleda i održavanja energetske instalacije
 - Plinskih instalacija
 - Elektro instalacija
 - Gromobranskih instalacija
 - Nužne (protu panične) instalacije
 - Uređaja za isključenje el. energije u slučaju hitnosti
 - Dimovodnih instalacija



www.gumiimpex.hr

6. Redovno servisiranje plinskih trošila
 - Toplovodne kotlovnice
 - Tehnološke kotlovnice
 - Infracrvne grijalice
 - Plinske bojlere
7. Redovno obavljanje internih pregleda i kontrola koje obuhvaćaju
 - Uočljivost i dostupnost aparata
 - Opće stanje aparata
 - Kompletanost aparata
 - Stanje plombe zatvarača, odnosno ventila
 - Dostupnost i kompletanost hidrantske opreme
 - Vođenje propisane evidencije
8. Uređeno skladištenje zapaljivih/opasnih tvari sukladno propisima, s osiguranim protupožarnim mjerama

INSPEKCIJSKI NADZORI

1. Popis provedenih inspekcijskih nadzora
 - Inspekcijski nadzor Službe sanitarne inspekcije od 13.02..2025.
 - Nije bilo mjera na zapisnik
 - Inspekcijski nadzor Službe sanitarne inspekcije od 04.06..2025.
 - Određuje se rok za dostavu novog izvještaja o mjerenju buke okoliša
 - Inspekcijski nadzor Službe za nadzor zaštite okoliša i vodopravne inspekcije od 13.02..2025.
 - Nije bilo mjera na zapisnik
 - Inspekcijski nadzor Službe za nadzor zaštite okoliša i vodopravne inspekcije od 04.06..2025.
 - Nije bilo mjera na zapisnik

12.12.2025.

Gumiimpex-GRP d.o.o. Varaždin


Gumil/MPEx-GRP
d.o.o. Varaždin, P. Miškine 64c
33

www.gumiimpex.hr



Podružnica MB-OBRAĐA
Ulica Dore Pejačević 10, HR-42000 Varaždin, Tel: +385 42 488 430, Fax: +385 42 488 433

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD VARAŽDIN

TRG KRALJA TOMISLAVA 1

42000 VARAŽDIN

Grad Varaždin

PRIMLJENO:	15.12.2025	
KLAS. OZNAKA	ORG. JEDINICA	
240-02/24-01/3	78	
UR. BROJ	PRILOZI	VRIJEDNOST
25-27	broj priloga	iznos
JOP: 2186-1;240-02/24-01/3;27		



CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o.

Sjedište:
HR-10090 Zagreb
Josipa Lončara 15

Tel. +385 1 3442 999
Fax. +385 1 3442 998

E-mail: mbo@cezar-zg.hr
www.cezar-zg.hr

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080566020 Temeljni kapital društva:
11.194.370,00 euro uplaćen u cijelosti

MB: 2100991
OIB: 03860945174
EORI: HR03860945174
PDV BR: HR03860945174

Jure Vukić, predsjednik uprave
Željko Teufel, član uprave

Varaždin, 15. prosinca 2025.

PREDMET: Dostava informacija o mjerama zaštite od požara

Poštovani,

Nastavno na Vaš dopis *Zamolba za dostavom informacija o mjerama zaštite od požara*, od 10. prosinca 2025. godine (KLASA: 240-02/24-01/3; URBROJ: 2186-1-04-01/4-25-23) ovim putem Vas obavještavamo da društvo CE-ZA-R d.o.o. – Podružnica MB-OBRAĐA za lokaciju Postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada, Ulica Dore Pejačević 10, Varaždin ima izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije br. 868-808-1-19 PUP iz veljače 2020. godine izrađenu od strane Eko-monitoring d.o.o. te da društvo radi i postupa u skladu s navedenim dokumentom.

Također Vas obavještavamo da je dana 15. listopada 2025. godine na lokaciji Podružnice MB-OBRAĐA, Ulica Dore Pejačević 10, Varaždin proveden nadzor Službe inspekcije zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor – Područnog ureda Varaždin Državnog inspektorata te da tijekom nadzora nisu utvrđene nikakve nepravilnosti.

S poštovanjem,


Željko Teufel

Član Uprave

CE-ZA-R d.o.o.
Zagreb, Josipa Lončara 15
30

Žiro račun:

Raiffeisenbank Austria d.d.
S.W.I.F.T.: RZBHR2X, IBAN: HR21 2484 0081 1037 2145 5
Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka
S.W.I.F.T.: ESBCHR22 IBAN: HR04 2402 0061 1005 3499 0





Lotus 91 d.o.o.

Gospodarenje otpadom

42000 Varaždin
Braće Radića 103a, Jalkovec

tel: + 385 (0)42 370 116
fax: + 385 (0)42 370 316
info@lotus91.hr
www.lotus91.hr



Datum: 15.12.2025.

Grad Varaždin

PRIMLJENO:		15.12.2025
KLAS. OZNAKA	ORG. JEDINICA	
240-02/24-01/3	78	
UR. BROJ	PRILOZI	VRIJEDNOST
25-25	broj priloga	iznos
JOP: 2186-1;240-02/24-01/3;25		



Naslov:

GRAD VARAŽDIN
Trg kralja Tomislava 1
42000 Varaždin

Predmet: **Informacija – dostavlja se**

Poštovani,

vezano uz zamolbu gradonačelnika Grada Varaždina od 10. prosinca 2025. godine (KLASA: 240-02/24-01/3; URBROJ: 2186-1-04-01/4-25-23) informiramo vas da na lokaciji gospodarenja otpadom u Jalkovcu, Ulica braće Radić 61a, 61b i 63a, tvrtka LOTUS 91 d.o.o. u okviru svojih poslovnih procesa u području zaštite od požara **provodi sve zakonom propisane mjere**, a što je utvrđeno i dokazivo:

- posljednjim inspekcijskim Zapisnikom Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda Civilne zaštite Varaždin od 27. studenog 2023. godine (nisu utvrđene nepravilnosti)

Nadalje, o **dokazivanju ispravnog provođenja svih zakonskih propisanih mjera** definiranih za djelatnost gospodarenja (neopasnim) otpadom, za lokaciju gospodarenja otpadom u Jalkovcu, isto se potvrđuje inspekcijskim Zapisnicima:

- o obavljenom inspekcijskom nadzoru Službe inspekcije zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor od dana 15. rujna i 24. listopada 2025. godine (nisu utvrđene nepravilnosti)
- o obavljenom inspekcijskom nadzoru Službe sanitarne inspekcije od dana 01. rujna i 12. rujna 2025. godine (nisu utvrđene nepravilnosti)

Napominjemo, tvrtka LOTUS 91 d.o.o. na lokaciji gospodarenja otpadom u Jalkovcu, Ulica braće Radić 61a, 61b i 63a, a sukladno zakonski propisanim obvezama:

- kontinuirano i redovito provodi opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti te provodi kemijske mjere dezinfekcije i deratizacije po ovlaštenoj pravnoj osobi Veterinarska stanica d.d., Varaždin
- redovito, putem ovlaštenih pravnih osoba, obavlja pražnjenje i čišćenje separatora ulja i masti koji je namijenjen za pročišćavanje oborinskih voda koje se sakupljaju s manipulativnih i skladišnih površina, a prije ispuštanja u odvodni kanal
- posjeduje Izvještaj o mjeranju buke okoliša po ovlaštenoj osobi Zagrebinspekt d.o.o. (br. 16-AL755-480/25; od 03.10.2025. godine) kojim je ustanovljeno da je razina buke sukladna za uvjete dana (u vremenu od 07:00 – 22:00 sata)
- posjeduje Ispitni izvještaj o određivanju mirisa u vanjskom zraku – ispitivanjem na terenu – 2. dio: Ispitivanje duž perjanice; sukladno normi EN 16841-2:2016, po akreditiranom laboratoriju Croteh d.o.o. (br. II-L-25073.01, od 07.10.2025. godine) kojim je utvrđeno da na temelju provedenih 10 mjerenja nisu konstruirane perjanice širenja mirisa izvan lokacije gospodarenja otpadom

S poštovanjem,

„LOTUS 91“
DIREKTOR:
Željko Črnjla
VARAŽDIN JALKOVEC

LOTUS 91 d.o.o. Varaždin, registriran kod Trgovačkog suda Varaždin; MB: 3708071, MBS: 070042067; OIB: 15331545057
TEMELJNI KAPITAL: 600.238,90 €, uplaćen u cijelosti; JEDINI ČLAN UPRAVE: Željko Črnjla
PRIVREDNA BANKA; IBAN: HR5023400091110788912; SWIFT: PBZGHR2X
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA; IBAN: HR3023900011100583447; SWIFT: HPBZHR2X
ZAGREBAČKA BANKA; IBAN: HR5823600001101747248; SWIFT: ZABAHR2X
ADDIKO BANK; IBAN: HR3425000091101519614; SWIFT: HAABHR22

Marijana Jambrešić

Pošiljatelj: Vlatka Leskovar <vleskovar@univerzal-vz.hr>
Poslano: 18. prosinca 2025. 10:49
Prima: Marijana Jambrešić
Predmet: RE: Zamolba gradonačelnika Grada Varaždina za dostavom informacija o mjerama zaštite od požara
Privici: SKM_C250i25121811241.pdf; SKM_C250i25121811240.pdf; SKM_C250i25121811230.pdf

Poštovana,

Vezano na Vaš dopis i zamolbu u privitku Vam dostavljamo Zapisnike o obavljenim inspekcijskim nadzorima u 2025. godini.

Lijep pozdrav,

Vlatka Leskovar, dipl.ing.kemije

Tel: 042/241-555 kućni 3 www.univerzal-vz.hr

Univerzal d.o.o. Cehovska 10, Varaždin OIB: 71843925886

Grad Varaždin

PRIMLJENO:	18.12.2025	
KLAS. OZNAKA	ORG. JEDINICA	
240-02/24-01/3	78	
UR. BROJ	PRILOZI	VRIJEDNOST
25-28	broj priloga	iznos
JOP: 2186-1;240-02/24-01/3;28		



From: Marijana Jambrešić <Marijana.Jambresic@varazdin.hr>

Sent: Tuesday, December 16, 2025 8:27 AM

To: Vlatka Leskovar <vleskovar@univerzal-vz.hr>

Subject: FW: Zamolba gradonačelnika Grada Varaždina za dostavom informacija o mjerama zaštite od požara

Importance: High

Prosljeđujem i prilog koji se spominje u dopisu.

From: Marijana Jambrešić

Sent: Tuesday, December 16, 2025 8:25 AM

To: 'vleskovar@univerzal-vz.hr' <vleskovar@univerzal-vz.hr>

Subject: FW: Zamolba gradonačelnika Grada Varaždina za dostavom informacija o mjerama zaštite od požara

Importance: High

Poštovana,

prosljeđujem zamolbu prema telefonskom dogovoru.

S poštovanjem.

Marijana Jambrešić

From: Marijana Jambrešić

Sent: Thursday, December 11, 2025 12:55 PM

To: 'info@gumiimpex.hr' <info@gumiimpex.hr>; 'ivana.kranjec@cios.hr' <ivana.kranjec@cios.hr>; 'info@lotus91.hr' <info@lotus91.hr>; 'zeljko.crnica@lotus91.hr' <zeljko.crnica@lotus91.hr>; 'uprava@univerzal-vz.hr' <uprava@univerzal-vz.hr>; 'info@cistoca-vz.hr' <info@cistoca-vz.hr>; 'ilovrekovic@cistoca-vz.hr' <ilovrekovic@cistoca-vz.hr>; 'tipos.resurs@gmail.com' <tipos.resurs@gmail.com>

Cc: Neven Bosilj - Grad Varaždin (<gradonacelnik@varazdin.hr> <gradonacelnik@varazdin.hr>); Miroslav Marković <Miroslav.Markovic@varazdin.hr>; Anica Mušanović - UO za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina <Anica.Musanovic@varazdin.hr>; branka.matavulj@vz.t-com.hr <branka.matavulj@varazdin.hr>

Subject: Zamolba gradonačelnika Grada Varaždina za dostavom informacija o mjerama zaštite od požara

Importance: High



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Područni ured Varaždin
Služba za nadzor zaštite okoliša
i vodopravne inspekcije

P/23638472

KLASA: 325-01/25-01/757
URBROJ: 443-01-16-25-1
Varaždin, 11. lipanj 2025.

Z A P I S N I K

o obavljenom inspekcijskom nadzoru

tvrtke UNIVERZAL društvo sa ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, proizvodnju i trgovinu, skraćeno UNIVERZAL d.o.o. kao operatera postojećeg postrojenja za gospodarenje otpadom „Univerzal“ na adresi Cehovska 10, Varaždin, OIB: 71843925886, sastavljen dana 11. lipnja 2025. godine u poslovnim prostorijama sjedišta u Varaždinu, Cehovska 10.

Predmet nadzora: Sukladno čl. 227. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i prema usuglašenom programu rada svih navedenih inspekcijskih službi u 2025. godini KLASA: 351-01/25-08/3, URBROJ:443-01-16-01-25-1 od 10. siječnja 2025. godine planirani su koordinirani inspekcijski nadzori pojedinih sastavnica okoliša i zaštite od utjecaja opterećenja na okoliš za 2025. godinu.

Koordinirani inspekcijski nadzor sukladno Sporazumu o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša (KLASA: 351-02/07-01/1313, URBROJ: 531-01/08-23, 5. lipnja 2008. godine) u kojem uz vodopravnu inspekciju sudjeluju inspekcija zaštite okoliša, inspekcija opreme pod tlakom, sanitarna inspekcija, inspekcija zaštite na radu i elektroenergetska inspekcija.

Nadzor obavio: Antonio Cmrečak, dipl.ing.geo. – vodopravni inspektor.

Nadzoru nazočna: 1. Vlatka Leskovar, dipl. ing. kem., - tehnolog za gospodarenje otpadom
- OIB: 37359477490
- prebivalište: Ulica Mirka Kolarića st. 22, Varaždin,
- god. rođ.: 21.03.1970. Varaždin


Inspekcijski nadzor obavlja se na temelju ovlaštenja vodopravnih inspektora iz članka 3. stavak 1., članka 28. te članka 61. – 66. Zakona o Državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21, 67/23), članka 214. i 215. Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21 i 47/23) i članka 79.

Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17, 66/19 i 36/24).

Zapisnik o obavljenom nadzoru sastavljen je na temelju članka 67. Zakona o Državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21, 67/23) i članka 76. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21).

Stranka se u smislu odredaba članaka 30. i 52. Zakona o općem upravnom postupku (NN broj 47/09. i 110/21) upozorava na pravo sudjelovanja u svim fazama postupka, kao i na pravo izjašnjavanja o svim činjenicama i okolnostima koje je inspektor utvrdio te dužnost sudjelovanja u utvrđivanju činjenica važnih za rješavanje o upravnoj stvari kao i davanje izjave kad to zatraži službena osoba. Također se upozorava na odredbe članka 63. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku da ima pravo uskratiti svjedočenje, odnosno odgovore na pojedina pitanja kojima bi sebe, svoje srodnike u ravnoj liniji, a u pobočnoj liniji do trećeg stupnja srodstva zaključno, bračnog druga, životnog partnera ili srodnike po tazbini do drugog stupnja srodstva zaključno, pa i onda kad su brak ili životno partnerstvo prestali, te skrbnika i štitenika, odnosno posvojitelja i posvojenika izložio kaznenom progonu, teškoj sramoti ili znatnoj materijalnoj šteti.

Stranka se upoznaje i s pravom iz članka 158. stavka 6., članka 171. i članka 173. Prekršajnog zakona („Narodne novine“, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22) da prilikom ispitivanja i uzimanja izjava koje se mogu koristiti kao dokazi u prekršajnom postupku, ima pravo uzeti branitelja koji može biti nazočan njegovu ispitivanju. Stranka izjavljuje „odričem se tog prava“.

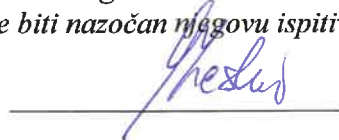

Započeto u 08:00 sati.

NALAZ:

1. Pravna osoba: - UNIVERZAL društvo sa ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, proizvodnju i trgovinu, skraćeno UNIVERZAL d.o.o.

- Sjedište: Varaždin, Cehovska 10


- EUID: HRSR.070023583 MBS: 070023583 OIB: 71843925886

- Broj računa: IBAN: HR0623600001101741006, Zagrebačka banka d.d.

Registrirana pri Trgovačkom sudu u Varaždinu rješenjem Vž Tt-16/3484-2 od 30.06.2016. god i upisan u registar suda s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 070023583.

2. Odgovorne osobe:

2.1. Ksenija Kovačić - direktor - zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 05.09.2023.
- stalno mjesto boravka: Varaždin, Ulica Krešimira Filića 82
- god. rođ.: 04.06.1977. Varaždin



- OIB: 91554868034

2.2. Krunoslav Droždek - direktor- - zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 05.09.2023.

- stalno mjesto boravka: Varaždin, Ulica Krešimira Filića 82

- OIB: 24733351384

2.3. **Marijan Kovačić**- prokurist- pojedinačna prokura od 03.09.2019.

- stalno mjesto boravka: Varaždin, Ivana Mikaca 2B

- god. rođ: 12.11.1956. Varaždin

- OIB: 14954258144

Odgovorna osoba za organizaciju i nadzor provedbe postupaka sukladno Operativnom planu interventnih mjera za slučaj izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda prema izjavi Vlatke Leskovar, tehnologa zagospodarenje otpadom, društva je direktor društva.

3. VODOPRAVNI AKTI:

3.1. Rješenje o okolišnoj dozvoli – KLASA: UP/I 351-03/14-02/104, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-65, od 07. srpnja 2017. za postojeće postrojenje za gospodarenje otpadom operatera Univerzal d.o.o. iz Varaždina, sa sjedištem u Varaždinu, Cehovska 10, izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektora za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje;

3.2. Rješenje o izmjeni i dopuni okolišne dozvole – KLASA: UP/I 351-03/18-02/31, URBROJ: 517-03-1-3-1-19-12, od 27. ožujka 2019. za postrojenje „Univerzal“ na lokaciji u Varaždinu, Cehovska 10, operatera Univerzal d.o.o. iz Varaždina, sa sjedištem u Varaždinu, Cehovska 10, izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom.

4. OSTALA PREDOČENA DOKUMENTACIJA:

4.1. Planu rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda za UNIVERZAL d.o.o. Cehovska 10, Varaždin, godine donesen od strane direktora Univerzal d.o.o. dana 15.07.2021. godine;


4.2. Operativni plan interventnih mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda za UNIVERZAL d.o.o. Cehovska 10, Varaždin, donesen od strane direktora Univerzal d.o.o. dana 15.07.2021. godine;

4.3. Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda za UNIVERZAL d.o.o. Cehovska 10, Varaždin, donesen od strane direktora Univerzal d.o.o. dana 15.07.2021. godine;

4.4. Izvješće o ispitivanju br: 180424-1, datum ispitivanja 24.04.2018., o izvršenom ispitivanju vodonepropusnosti sustava odvodnje za lokaciju Cehovska ulica 10, Varaždin izrađen od strane tvrtke CIAK laboratorij iz Zagreba za dionicu RO1- RO6. Temeljem izvršenih ispitivanja, zaključeno je da ispitane dionice zadovoljavaju uvjete nepropusnosti zadane normom HREN 1610:2015.

4.5. Izvješće o ispitivanju br: 180424-2, datum ispitivanja 24.04.2018., o izvršenom ispitivanju vodonepropusnosti sustava odvodnje za lokaciju Cehovska ulica 10, Varaždin izrađen od strane tvrtke CIAK laboratorij iz Zagreba za dionicu RO7-

- RO11. Temeljem izvršenih ispitivanja, zaključeno je da ispitane dionice zadovoljavaju uvjete nepropusnosti zadane normom HREN 1610:2015.
- 4.6. Izvješće o ispitivanju br: 180424-3, datum ispitivanja 24.04.2018., o izvršenom ispitivanju vodonepropusnosti sustava odvodnje za lokaciju Cehovska ulica 10, Varaždin izrađen od strane tvrtke CIAK laboratorij iz Zagreba za dionicu RO10 - RO12. Temeljem izvršenih ispitivanja, zaključeno je da ispitane dionice zadovoljavaju uvjete nepropusnosti zadane normom HREN 1610:2015.
- 4.7. Izvješće o ispitivanju br: 180425-1, datum ispitivanja 25.04.2018., o izvršenom ispitivanju vodonepropusnosti sustava odvodnje za lokaciju Cehovska ulica 10, Varaždin izrađen od strane tvrtke CIAK laboratorij iz Zagreba za dionicu RO10 - RO14. Temeljem izvršenih ispitivanja, zaključeno je da ispitane dionice zadovoljavaju uvjete nepropusnosti zadane normom HREN 1610:2015.
- 4.8. Izvješće o ispitivanju br: 180425-2, datum ispitivanja 25.04.2018., o izvršenom ispitivanju vodonepropusnosti sustava odvodnje za lokaciju Cehovska ulica 10, Varaždin izrađen od strane tvrtke CIAK laboratorij iz Zagreba za dionicu RO10 - RO20. Temeljem izvršenih ispitivanja, zaključeno je da ispitane dionice zadovoljavaju uvjete nepropusnosti zadane normom HREN 1610:2015.
- 4.9. Izvješće o ispitivanju br: 180425-3, datum ispitivanja 25.04.2018., o izvršenom ispitivanju vodonepropusnosti sustava odvodnje za lokaciju Cehovska ulica 10, Varaždin izrađen od strane tvrtke CIAK laboratorij iz Zagreba za dionicu RO18 - RO21, RO6A- taložnica. Temeljem izvršenih ispitivanja, zaključeno je da ispitane dionice zadovoljavaju uvjete nepropusnosti zadane normom HREN 1610:2015.
- 4.10. Izvješće o ispitivanju br: 180424-4, datum ispitivanja 24.04.2018., o izvršenom ispitivanju vodonepropusnosti sustava odvodnje za lokaciju Cehovska ulica 10, Varaždin izrađen od strane tvrtke CIAK laboratorij iz Zagreba za taložnica. Temeljem izvršenih ispitivanja, zaključeno je da taložnica zadovoljavaju uvjete nepropusnosti zadane normom HREN 1508:2007.
- 4.11. Izvješće o ispitivanju br: 180424-5, datum ispitivanja 24.04.2018., o izvršenom ispitivanju vodonepropusnosti sustava odvodnje za lokaciju Cehovska ulica 10, Varaždin izrađen od strane tvrtke CIAK laboratorij iz Zagreba za separator. Temeljem izvršenih ispitivanja, zaključeno je da separator zadovoljavaju uvjete nepropusnosti zadane normom HREN 1508:2007.
- 4.12. Izvješće o ispitivanju br: 180424-6, datum ispitivanja 24.04.2018., o izvršenom ispitivanju vodonepropusnosti sustava odvodnje za lokaciju Cehovska ulica 10, Varaždin izrađen od strane tvrtke CIAK laboratorij iz Zagreba za separator TEHNIX. Temeljem izvršenih ispitivanja, zaključeno je da separator zadovoljavaju uvjete nepropusnosti zadane normom HREN 1508:2007.
- 4.13. Ispitni izvještaj, broj izvještaja: OV 00963/23 od 29.08.2023., datum uzorkovanja: 18.08.2023. od 07:00h do 15:00h, od Bioinstitut d.o.o laboratorijska djelatnost, Čakovec, za kompozitni uzorak otpadne vode. Prema ispitnim parametrima uzorak otpadne vode odgovara uvjetima propisanim u Rješenju o okolišnoj dozvoli.
- 4.14. Ispitni izvještaj, broj izvještaja: OV 01007/24 od 09.08.2024., datum uzorkovanja: 31.07.2024. od 07:00h do 15:00h, od Bioinstitut d.o.o laboratorijska djelatnost, Čakovec, za kompozitni uzorak otpadne vode. Prema ispitnim parametrima uzorak otpadne vode odgovara uvjetima propisanim u Rješenju o okolišnoj dozvoli.
- 4.15. Ispitni izvještaj broj: PV 01042-01043/23 od 02.06.2023., datum uzorkovanja: 10.05.2023. od Bioinstitut d.o.o laboratorijska djelatnost, Čakovec, za uzorke podzemne vode iz opažачkih bušotina (piezometra). Prema ispitnim parametrima uzorak otpadne vode odgovara odredbama članka 4 Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za ispuštanje u površinske vode (NN 26/20).
- 4.16. Ispitni izvještaj broj: PV 01915-1916/23 od 13.09.2023., datum uzorkovanja: 29.08.2023. od Bioinstitut d.o.o laboratorijska djelatnost, Čakovec, za uzorke



- podzemne vode iz opažackih bušotina (piezometra). Prema ispitnim parametrima uzorak otpadne vode odgovara odredbama članka 4 Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za ispuštanje u površinske vode (NN 26/20).
- 4.17. Ispitni izvještaj broj: PV 02540-2541/23 od 28.11.2023., datum uzorkovanja: 07.11.2023. od Bioinstitut d.o.o laboratorijska djelatnost, Čakovec, za uzorke podzemne vode iz opažackih bušotina (piezometra). Prema ispitnim parametrima uzorak otpadne vode odgovara odredbama članka 4 Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za ispuštanje u površinske vode (NN 26/20).
- 4.18. Ispitni izvještaj broj: PV 00311-00312/24 od 15.03.2024., datum uzorkovanja: 15.02.2024. od Bioinstitut d.o.o laboratorijska djelatnost, Čakovec, za uzorke podzemne vode iz opažackih bušotina (piezometra). Prema ispitnim parametrima uzorak otpadne vode odgovara odredbama članka 4 Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za ispuštanje u površinske vode (NN 26/20).
- 4.19. Ispitni izvještaj broj: PV 01139-01140/24 od 10.06.2024., datum uzorkovanja: 16.05.2024. od Bioinstitut d.o.o laboratorijska djelatnost, Čakovec, za uzorke podzemne vode iz opažackih bušotina (piezometra). Prema ispitnim parametrima uzorak otpadne vode odgovara odredbama članka 4 Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za ispuštanje u površinske vode (NN 26/20).
- 4.20. Ispitni izvještaj broj: PV 01966-01967/24 od 09.09.2024., datum uzorkovanja: 28.08.2024. od Bioinstitut d.o.o laboratorijska djelatnost, Čakovec, za uzorke podzemne vode iz opažackih bušotina (piezometra). Prema ispitnim parametrima uzorak otpadne vode odgovara odredbama članka 4 Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za ispuštanje u površinske vode (NN 26/20).
- 4.21. Ispitni izvještaj broj: PV 02616-02617/24 od 28.11.2024., datum uzorkovanja: 07.11.2024. od Bioinstitut d.o.o laboratorijska djelatnost, Čakovec, za uzorke podzemne vode iz opažackih bušotina (piezometra). Prema ispitnim parametrima uzorak otpadne vode odgovara odredbama članka 4 Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za ispuštanje u površinske vode (NN 26/20).
- 4.22. Ispitni izvještaj broj: PV 00227-00228/25 od 06.03.2025., datum uzorkovanja: 19.02.2025. od Bioinstitut d.o.o laboratorijska djelatnost, Čakovec, za uzorke podzemne vode iz opažackih bušotina (piezometra). Prema ispitnim parametrima uzorak otpadne vode odgovara odredbama članka 4 Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za ispuštanje u površinske vode (NN 26/20).
- 4.23. Obrazac A1- Očevidnik količine ispuštene otpadne vode od 08.01.2024. za period siječanj- prosinac 2023. godine.
- 4.24. Obrazac A1- Očevidnik količine ispuštene otpadne vode 09.01.2025. za period siječanj - prosinac 2024. godine.
- 4.25. Obrazac B2- očevidnik ispitivanja kompozitnog uzoraka od 06.09.2023., s ispitnim izvještajem, točka uzorkovanja: izlazno kontrolno okno u sustav javne odvodnje, za 2023. godinu.
- 4.26. Obrazac B2- očevidnik ispitivanja kompozitnog uzoraka od 09.08.2024., s ispitnim izvještajem, točka uzorkovanja: izlazno kontrolno okno u sustav javne odvodnje, za 2024. godinu.
- 4.27. Prateći list za otpad, od 09.08.2024. za zbrinjavanje mulja iz separatora, izdan od tvrtke C.I.A.K. Gubaševo, skladište Zabok.
- 4.28. Prateći listoi za otpad od 11.06.2024., za obradu i zbrinjavanje zauljene vodu iz separatora, Tvrtka MC ČIŠĆENJE d.o.o. Sisak.
- 4.29. Prateći list za otpad, od 10.06.2025. za zbrinjavanje mulja iz separatora, izdan od tvrtke EKO BLIC Povača, Moslavačka 35/a.
- 4.30. Zapisnici čišćenja internog sustava odvodnje
- 4.31. Punomoć Vlatki Leskovar da u ime pravne osobe Univerzal d.o.o. sudjeluje u koordiniranom nadzoru, od 08. svibnja 2025. godine potpisan od strane direktora



4.32. Izvod iz sudskog registra

5. Kontrola postupanja korisnika po obvezama iz Rješenja o okolišnoj dozvoli od 07. srpnja 2017. i rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole od 27. ožujka 2019. godine:

- sukladno točki 1.2.13 Rješenja, opasni otpad skladištiti u pripadnoj ambalaži, odnosno spremnicima, u zatvorenom ili natkrivenom prostoru na vodonepropusnoj podlozi izvedenoj u padu prema nepropusnom sabirnom oknu bez spoja na sustav interne odvodnje, odnosno na način da ne postoji mogućnost onečišćenja površinskih i/ili podzemnih voda. Za čišćenje i upijanje proliivenog sadržaja sa poda skladišta koristiti adsorbente.

- sukladno točki 1.2.14. Rješenja, zaposlenici provode postupke definirane Pravilnikom organizacije i održavanja objekata odvodnje otpadnih voda kojim su utvrđene mjere, sredstva i postupci zaštite voda.

- sukladno točki. 1.2.14 Rješenja, otpadne vode ispuštaju se u gradsku kanalizaciju preko separatora taloga i ulja.

- sukladno točki 1.2.15.-1 Rješenja, korisnik uredno održava i ispituje ispravnost kompletnog internog sustava odvodnje. Građevine za odvodnju sanitarnih otpadnih voda i potencijalno onečišćenih oborinskih voda ispitane su na strukturalnu stabilnost, funkcionalnost i vodonepropusnost 2018. godine što je dokazano izvješćima ovlaštene tvrtke. Prema rezultatima ispitivanja, građevine zadovoljavaju uvjete nepropusnosti zadane normom HREN 1610:2015.

- sukladno točki 1.4.1 Rješenja, korisnik uredno, putem ovlaštenog laboratorija jednom godišnje, uzima i ispituje kompozitne uzorke otpadnih voda iz kontrolnog okna prije ispuštanja u sustav javne odvodnje što dokazuje analitičkim izvješćima. Prema ispitnim parametrima uzorak otpadne vode odgovara uvjetima propisanim u Rješenju o okolišnoj dozvoli.

- sukladno točki 3.1. Rješenja, korisnik uredno provoditi praćenje pokazatelja i putem ovlaštenog laboratorija radi kemijske analize na dva od tri postavljena piezometara četiri puta godišnje i to iz najuzvodnijeg piezometra s obzirom na smjer podzemnih voda i onog koji je najbliži manipulativnim površinama postrojenja u nizvodnom smjeru. Prema ispitnim parametrima uzorci odgovaraju uvjetima propisanim Rješenjem.

- sukladno točki 4.1.1. Rješenja, korisnik uredno dostavlja podatke o obavljenom ispitivanju otpadnih voda iz kontrolnog okna prije ispusta u sustav javne odvodnje Varaždina Hrvatskim vodama, Vodnogospodarskom odjelu za Muru i Gornju Dravu, Varaždin putem obrasca B 2.

- sukladno točki 4.1.1. Rješenja, korisnik uredno, dva puta godišnje, dostavlja podatke o mjesečnoj i godišnjoj količini ispuštene otpadne vode Hrvatskim vodama, Vodnogospodarskom odjelu za Muru i Gornju Dravu, Varaždin putem obrasca A1.

- sukladno točki 1.5. Rješenja, korisnik uredno primjenjuje interne dokumente: Plan o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, Pravilnika o

Mesler

[Signature]

zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda i Operativnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda internog sustava uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Spomenute dokumente potrebno je ažurirati u skladu sa Zakonom o vodama („Narodne novine“, 66/2019.).

- korisnik redovito održava i čisti interni sustav odvodnje, što dokazuje zapisnicima i pratećim listovima za muljeve i zauljenu vodu od ovlaštenih tvrtki za zbrinjavanje te vrste otpada.

6. Po obavljenoj provjeri dokumentacije i postupanja stranke u skladu sa dokumentacijom, utvrđeno je:

Glavna djelatnost postojećeg postrojenja za skladištenje i obradu opasnog i neopasnog otpada UNIVERZAL d.o.o., Varaždin je oporaba, ili spoj oporabe i odlaganja, neopasnog otpada kapaciteta većeg od 75 tona po danu, uključujući jedan ili više sljedećih postupaka, što ne uključuje postupke obuhvaćene posebnim propisom kojim se prenose odredbe Direktive 91/271/EEZ:

- prethodna obrada otpada za spaljivanje ili suspaljivanje,
- obrada u drobilicama metalnog otpada, uključujući otpadnu električnu i elektroničku opremu i otpadna vozila i njihove dijelove.

Tehnološke jedinice u kojima se odvijaju glavne djelatnosti sukladno Prilogu 1 su:

- Obrada neopasnog metalnog otpada (sortiranje, usitnjavanje, prešanje i baliranje) na otvorenom prostoru kapaciteta 120 t/ dan.
- Obrada neopasnog otpada za dobivanje goriva iz otpada u postrojenju za obradu otpada u zatvorenoj građevini (usitnjavanje i pakiranje) kapaciteta 2,5 t/ h.
- Obrada komunalnog otpada u postrojenju za obradu otpada u zatvorenoj građevini (sortiranje) kapaciteta 100 t/ 8h.
- Obrada neopasnog otpada u postrojenju za obradu u otvorenoj natkrivenoj građevini (prešanje i baliranje) kapaciteta 8 t/ h.
- Obrada lampiona u zatvorenoj građevini (usitnjavanje, odvajanje i pakiranje) (1 t/ h).
- Sakupljanje, prihvati i skladištenje neopasnog otpada
- Odvodnja otpadnih voda
- Gospodarenje opasnim otpadom

Glavne djelatnosti

Obrada neopasnog metalnog otpada (sortiranje, usitnjavanje, prešanje i baliranje)

Usitnjavanje, sortiranje, prešanje i baliranje neopasnog metalnog otpada provodi se na nenatkrivenoj vodonepropusnoj podlozi na kojoj su smještene stacionarne preše BECKER TYP HY4 snage 500 T i COLMAR snage 800 T. U proces ulazi metalni neopasni otpad koji je dovezen na lokaciju i otpad nastao obradom drugog otpada na lokaciji (sortiranjem,

rastavljanjem i usitnjavanjem). Grubim, strojnim razvrstavanjem iz zaprimljenog metalnog otpada se izdvajaju veći komadi te priprema ostatak za ručno sortiranje. Veći komadi režu se plinskim plamenicima (brennerima) na dimenzije zahtijevane od kupaca. Preša se metalni otpad maksimalne debljine 4-5 mm, unaprijed očišćen i pripremljen za prešanje. Iz preše izlazi otpad u obliku bale koja se otprema krajnjem oporabitelju (kupcu).

Obrada neopasnog otpada za dobivanje goriva iz otpada (usitnjavanje i pakiranje)

Strojno usitnjavanje neopasnog otpada provodi se u zatvorenoj građevini u kojoj je smješten uređaj koji se sastoji od usipne košare (koja se puni bagerima), mehaničkog pretrgača s magnetnim separatorom i mlina. U proces ulazi neopasan otpad dovezen na lokaciju ili nastao obradom nekog drugog otpada na lokaciji (sortiranjem, usitnjavanjem i rastavljanjem). Nakon usitnjavanja dobiveno gorivo iz otpada pakira se za daljnji transport. Karakteristike i svojstva goriva iz otpada ovise o potrebama krajnjeg korisnika. Nakon pisane narudžbe krajnjeg korisnika pristupa se procesu o čemu se vode zapisi. Građevina za proizvodnju goriva iz otpada opremljena je ventilacijskim sustavom s vrećastim filterom na ispustu (uvjet 1.2.16.).

Obrada komunalnog otpada (sortiranje)

Kamioni sa zaprimljenim komunalnim otpadom prazne se u zatvorenoj građevini. Proces se odvija na način da se po ulasku otpad istovaruje i strojno ubacuje u usipni koš iz kojeg se transportnim trakama transportira u sito koje odvaja prvo biološki dio, zatim gorivi dio te treću frakciju (materijali koji se mogu reciklirati) koja ide na sortirnu liniju na ručno sortiranje. Zatvorena građevina za sortiranje komunalnog otpada opremljena je ventilacijskim sustavom s vodenim i bio-filterom namijenjenim za zadržavanje čestica i sprječavanjem pojave neugodnih mirisa iz prostora prije ispuštanje u okoliš (uvjet 1.2.17.).

Obrada neopasnog otpada (sortiranje, prešanje i baliranje)

U proces ulazi neopasan otpad dovezen na lokaciju i otpad nastao obradom nekog drugog otpada na lokaciji. Miješana ambalaža se nakon istovara transportnim trakama transportira u sortirnicu u kojoj se ručno sortira po vrstama (ambalaža od plastike, ambalaža od kartona i papira, višeslojna ambalaža itd.). Prešanje i baliranje sortiranog neopasnog otpada provodi se u otvorenoj natkrivenoj građevini na kojoj je smještena stacionarna preša.

Obrada lampiona u zatvorenoj građevini (usitnjavanje, odvajanje i pakiranje)

Obrada se provodi u zatvorenoj građevini. Otpad se transportira bagerima i ručno slaže na transportnu fraku na kojoj se ručno odvajaju metalni dijelovi. Nakon odvajanja metalnih dijelova transportna traka odvodi tako pripremljeni otpad u uređaj za usitnjavanje kako bi se odvojio parafin i plastika. Nakon odvajanja nastali otpad se pakira za daljnji transport.

Sakupljanje, prihvati i skladištenje neopasnog otpada

a) sakupljanje neopasnog otpada:

Sakupljanje neopasnog otpada provodi se ovisno o vrstama i svojstvu otpada na mjestu nastanka ili se preuzima dovezeni otpad izvana. Sakupljanje se odvija specijalnim vozilima, u plastičnim vrećama, nepropusnim kontejnerima, autocisternama označenim nazivom i ključnim brojem pojedine vrste otpada ili drugim odgovarajućim načinima transporta i pakiranja.

b) prihvati neopasnog otpada:

Prihvati otpada provodi se pregledom i ovjerom dokumentacije (prateći list PL-O) te vizualnim pregledom otpada. O sakupljenom i obrađenom otpadu vode se očevidnici (očevidnici o nastanku i tijeku otpada - ONTO).



c) skladištenje neopasnog otpada:

Nakon prihvata i vizualnog pregleda neopasni otpad se označava i razvrstava po skladištima sukladno svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. Razvrstan i označen neopasni otpad skladišti se unutar zatvorenog skladišnog prostora, nadstrešnica (natkriveni otvoreni prostori) koji su ili asfaltirani ili imaju betonsku podlogu i/ili na vanjskom dijelu otvorenog skladišnog prostora koji je asfaltiran ili ima zemljanu podlogu. Privremeno uskladišteni neopasni otpad u slučaju obrade dovozi se do mjesta za primjenu postupka obrade neopasnog otpada.

U procesima privremenog skladištenja i sakupljanja otpada neoštećena ambalaža za tu potrebu ponovno se koriste (bačve, spremnici i palete i sl.).

Ambalažni neopasni otpad sprema se, ovisno o vrstama ambalaže, u spremnike ili drugu odgovarajuću opremu koji sadržava naziv ambalažnog otpada koji se u njih sprema, uputu o načinu spremanja te osnovne informacije o pravnoj ili fizičkoj osobi — obrtniku odgovornoj za pražnjenje (telefonski broj, adresa, e-mail i sl.).

Odvodnja otpadnih voda

Oborinske otpadne vode sa krovova, oborinske otpadne vode sa asfaltiranih manipulativnih i otvorenih nenatkrivenih skladišnih prostora odvoje se u padu prema taložnicama i odvajača ulja i masti i zatim u sustav javne odvodnje. Otpadne vode nastale održavanjem i pranjem podova u mehaničkoj radionici odvodi se u vlastiti odvajač ulja i masti te iz njega u odvajač ulja i masti lokacije i zatim ispušta u sustav javne odvodnje. Kompozitni uzorci otpadnih voda uzimaju se jednom godišnje iz kontrolnog okna prije ispuštanja u sustav javne odvodnje i ispituju putem ovlaštenog laboratorija. Interni sustav odvodnje i obrade otpadnih voda čisti dvaput godišnje ovlaštena tvrtka koja i zbrinjava otpad nastao čišćenjem.

Gospodarenje opasnim otpadom

U procesu obrade ambalaža koja je onečišćena tekućim opasnim tvarima cijedi se prije ispiranja iznad metalnog spremnika zapremnine 4 000 litara. Nakon cijedenja ambalaža se ispire visokotlačnim uređajima. Ispiranje se po potrebi provodi i nakon mehaničkog odstranjivanja krutih ostataka opasnih tvari. Obrada i skladištenje se odvija u dijelu otvorene natkrivene građevine br. 5., površine 32 m². Tekućina za ispiranje mješavina je vode i do 10%-og udjela sredstva za odmašćivanje tipa BIOSOL CS i KARCHER RM 31 ASF.

Spremnici i ambalaža koji sadrže azbestni otpad vidljivo se označuju. Azbestni otpad zaprima se u ambalaži od polietilenske folije ili big bag vreće te se upućuje izvan postrojenja na daljnju obradu. Kapacitet skladištenja opasnog otpada je 46 t, a mjere skladištenja temelje se na NRTu.

Plastična se ambalaža nakon obrade sortira prema vrstama i zahtjevima kupaca za oporabu. Metalna ambalaža nakon obrade odvozi se do stacionarne preše BECKER gdje se zajedno sa ostalim metalnim otpadom balira i priprema za isporuku oporabiteljima. Bale se tovari u željezničke vagone na industrijskom kolosjeku na lokaciji i otpremaju na oporabu.

Otpad koji sadrži tvari, nastale prilikom ispiranja ambalaže, odvojeno se sakuplja, skladišti u metalnim zatvorenim bačvama zapremnine 200 litara te predaje osobi koja posjeduje Zakonom propisanu dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada.

Istrošena vozila se rastavljaju na komponente prema propisanoj proceduri. Odvojeni dijelovi istrošenih vozila koji su onečišćeni zasebno se sakupljaju u metalne bačve zapremnine 200 litara kao i tekućine iz otpadnih vozila na licu mjesta. Obrada se odvija u zatvorenoj građevini oznake br. 9., površine 215 m².

Iz otpadnog motornog vozila bez oštećenja se izdvajaju dijelovi otpadnog vozila koji se mogu ponovno uporabiti.

Po preuzimanju otpadnog vozila odmah se iz otpadnog vozila uklanja akumulator, uklanja ili neutralizira potencijalno eksplozivni sastavni dijelovi i spremnik tekućeg plina ako je ugrađen u otpadno vozilo.

Iz otpadnog vozila izdvaja se i odvojeno skuplja sljedeće:

- motorno ulje,
- ulje prijenosnika,
- ulje u mjenjaču, ulje u diferencijalu,
- hidraulično ulje (npr. servomehanizam)
- gorivo (uključujući tekući plin)
- radna tvar u rashladnim uređajima,
- tekućinu u kočnicama,
- ulje u amortizeru,
- radna tvar u klimatizacijskim uređajima (FCKW)
- dijelove u kojima se nalazi živa,
- tvari, materijale i ostale sastavne dijelove vozila određene u posebnom propisu o otpadu, - sastavne dijelove koji sadrže azbest.

Filtri za ulje obrađuju se mehanički rastavljanjem i cijedenjem na uređaju Walter. Uređaj se nalazi u istoj građevini za obradu istrošenih vozila. Dijelovi filtera se sakupljaju u metalne bačve zapremnine 200 litara kao i tekućine iz istih.

Staklo, plastika i drvo koji sadrže ili su onečišćeni opasnim tvarima obrađuje u dijelu otvorene natkrivene građevine br. 5., površine 32 m². Obrada je ručna i odnosi se na rastavljanje. Dijelovi se spremaju u ABROL kontejnere (kontejner od 25 000 litara).

Ambalaža opasnog otpada skladišti se u natkrivenoj građevini.

Ambalažni neopasni otpad sprema se, ovisno o vrstama ambalaže, u spremnike ili drugu odgovarajuću opremu koji sadržava naziv ambalažnog otpada koji se u njih sprema, uputu o načinu spremanja te osnovne informacije o pravnoj ili fizičkoj osobi — obrtniku odgovornoj za pražnjenje (telefonski broj, adresa, e-mail i sl.).

Gospodarenje otpadnim uljima provodi se na način da se skladište u zatvorenim spremnicima namijenim u tu svrhu. Miješaju se samo otpadna ulja I. i II. kategorije koja se predaju ovlaštenom sakupljaču za otpremu na termičku obradu.

Otpadne baterije i akumulatori odvojeno se skupljaju prema vrstama u posebno označene spremnike (otpadni starteri i otpadne prijenosne baterije i akumulatori).

S opasnim otpad koji je nastao obradom i skladišti se u postrojenju prije odvoza na oporabu ili zbrinjavanje izvan postrojenja odgovarajuće se postupa sukladno uvjetu (1.3.1.)

Sirovine i materijali

1. 1.1 Sirovine, sekundarne sirovine i druge tvari koje se koriste u procesima Građevine za gospodarne otpadom su sljedeće:

Procesi	Sirovine, sekundarne sirovine i druge tvari
---------	---

Skladištenje	Sve posebnim dozvolama odobrene vrste neopasnog i opasnog otpada, ispod kapaciteta skladištenja opasnog otpada prema Prilog I. t. 5.5 Uredbe
Prikupljanje	Sve posebnim dozvolama odobrene vrste neopasnog otpada
Prihvat	Sve posebnim dozvolama odobrene vrste neopasnog otpada,
Razvrstavanje	Sve posebnim dozvolama odobrene vrste neopasnog otpada,
Mehanička obrada otpada Rastavljanje/sortiranje Usitnjavanje Prešanje/baliranje	Otpada koji je po svojim fizikalno-kemijskim karakteristikama pogodni za ove postupke

1.1.2 Skladištenje sirovina i ostalih tvari

Prostor za skladištenje, privremeno skladištenje, rukovanje sirovinama, proizvodima i otpadom	Kapacitet	Tehnička karakterizacija
Otvoreno skladište 1 Površina uz strane kolosijeka pruge u dvorištu lokacije Prilog Rješenja)	20 000 m ²	Betonska podloga dvorišta. Skladišti se metalni, glomazni i građevinski otpad, drvo i staklo.
Otvoreno skladište 2 (Prilog Rješenja, oznaka 4)	6 spremnika od 1 m ³ 3 spremnika od 9 m ³ 6 spremnika od 5 m ³ 5 spremnika od 7 m ³	Podloga je betonska. Spremnici za metalni otpad.
Otvoreno natkriveno skladište 2 (Prilog Rješenja, oznaka 7)	1 230	Podloga je betonska. Skladište pripremljenog otpada za otpremu na uporabu.
Otvoreno natkriveno skladište 3 Prilog Rješenja, oznaka 5	214,14 m ²	Podloga je betonska. Skladište opasnog otpada.
Zatvoreno skladište I (Prilog Rješenja, oznaka 2)	238,86 3 spremnika od 5 m ³ 10 spremnika od 1 m ³	Podloga je betonska. Spremnici za bakar.
Zatvoreno skladište 2 (Prilog Rješenja, oznaka I I)	240 m ² 1 spremnika od 5 m ³ 2 spremnika od 1 m ³	Podloga je betonska. Spremnici za opremu i obojane metale.
Zatvoreno skladište 3 Prilog Rješenja, oznaka I O)	518,93 m ²	Podloga je betonska. Skladište za goriva iz otpada.

Zatvoreno skladište 4 (Prilog Rješenja, oznaka 7)	900 m ²	Podloga je betonska. Skladište za nemetalni otpad.
--	--------------------	---

1.2.Preventivne i kontrolne tehnike

Referentni dokument o najboljim raspoloživim tehnikama, RDNRT, koji se primjenjuje pri određivanju uvjeta:

BREF/ RDNRT dokument	Kodna oznaka	Objavljen (datum)
Waste Treatments Industries	WT	08.2006.
Monitoring of emissions from IED-installations	MON	07.2003.
BREF/ RDNRT dokument	Kodna oznaka	Objavljen (datum)
Waste Treatments Industries	WT	08.2006.
Monitoring of emissions from IED-installations	MON	07.2003.

Upravljanje okolišem

1.2.1 Primjenjivati postavljene certificirane sustave upravljanja okolišem prema zahtjevima normi ISO 9001 i 14001 standarda.

(sukladno PW, točke 1.,2., 3.,4., poglavlja 5. 1.)

Kontrola i nadzor procesa

1.2.2 Primjenjivati kao uvjet dozvole slijedeću internu dokumentaciju:

UNIVERZAL DP-4-2-Upravljanje zapisima kvalitete i okoliša kojim se propisuje postupak za identifikaciju, čuvanje, zaštitu, povlačenje i raspolaganje zapisima kvalitete i okoliša, kako bi se osigurali dokazi o sukladnosti sa zahtjevima i učinkovitosti djelovanja SUKO (sustav upravljanja kontrolom).

UNIVERZAL DP-4-5-Upravljanje aspektima okoliša kojim se opisuje proces upravljanja aspektima okoliša, uključujući određivanje i praćenje aspekata okoliša djelatnosti Univerzal d.o.o. Pri tome se razmatraju uobičajeno kao i neuobičajeno odvijanje radnji te uvjeti mogućih izvanrednih stanja. Pripravnost i odziv u izvanrednim situacijama za određivanje mogućih nezgoda i izvanrednih situacija, postupaka za odziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija i postupaka za sprječavanje ili ublažavanje mogućih utjecaja na okoliš, koji mogu biti njihova posljedica.

UNIVERZAL DP-4-6-Pripravnost i odziv u izvanrednim situacijama za određivanje mogućih nezgoda i izvanrednih situacija, postupaka za odziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija i postupaka za sprječavanje ili ublažavanje mogućih utjecaja na okoliš, koji mogu biti njihova posljedica.

UNIVERZAL DP-7-1-Postupak razvrstavanja i obrade neopasnog otpada. Ovaj dokument opisuje postupanje (sakupljanje, razvrstavanje i skladištenje) neopasnim otpadom u krugu Univerzal d.o.o. a sve u cilju sprečavanja nenadziranog postupanja s otpadom, izbjegavanja onečišćavanja okoliša: voda, tla, zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti, smanjenja opasnosti za ljudsko zdravlje, te za biljni i životinjski svijet, kao i izbjegavanja nekontroliranog odlaganja i spaljivanja.

UNIVERZAL DP-7-2-Postupak razvrstavanja i skladištenja opasnog otpada. Ovaj dokument opisuje postupanje (sakupljanje, razvrstavanje i skladištenje) opasnim otpadom u krugu Univerzal d.o.o., a sve u cilju sprečavanja nenadzirano postupanja s otpadom, izbjegavanja onečišćavanja okoliša: voda, tla, zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti, smanjenja opasnosti za ljudsko zdravlje, te za biljni i životinjski svijet, kao i izbjegavanja nekontroliranog odlaganja i spaljivanja.

UNIVERZAL PUKO 2/1-Upravljanje kvalitetom i okolišem čime se opisuju elementi integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem po zahtjevima normi ISO 9001: 2008 i ISO 14001:2004.

UNIVERZAL-DP-7-7-Postupak transporta koji opisuje organizaciju transporta otpada od momenta utovara dobavljača pa do istovara na lokaciji, te opisuje upravljanje aspektima okoliša tijekom transporta, a sve u cilju ekonomičnog, sigurnog transporta i zaštite okoliša.

UNIVERZAL-Pravilnik o zaštiti od požara kojim se utvrđuju mjere i poslovi zaštite od požara propisani Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) i drugim pozitivnim propisima donesenim na temelju toga Zakona te planovima zaštite od požara, radi provedbe i unapređenja zaštite od požara koja za cilj ima sprečavanje požara i drugih nesreća te zaštita i očuvanje ljudskog zdravlja, života i imovine.

Na lokaciji postrojenja za gospodarenje otpadom u Cehovskoj 10 radi cca 80- tak radnika u jednoj smjene.

7. Nakon obavljenog inspekcijskog nadzora:

Nakon provedenog inspekcijskog nadzora Kontrolom postupanja prema važećem Rješenju nisu utvrđene nepravilnosti vezane za kontrolu ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje.

Prema riječima Vlatke Leskovar nemaju zabilježenih pritužbi u svezi ispuštanja niti zabilježenih akcidenata.

Time je zapisnik gotov.

Završeno u 15:00 sati.



Zapisnik je završen i pročitao nazočnima koji izjavljuju da na isti nemaju primjedbi, te će ga i potpisati.

Zapisnik je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjeraka od kojih se jedan primjerak uručuju predstavniku pravne osobe.


Prisutni za tvrtku Univerzal d.o.o.:

1. Vlatka Leskova dipl. ing. kem.



Viši vodopravni inspektor:

Antonio Čmrečak, dipl. ing. građ.



Zapisnik je dostavljen:

1. Tvrtki Univerzal d.o.o., Varaždin – 1 primjerak
2. Arhiva – 1 primjerak



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI INSPEKTORAT

PODRUČNI URED VARAŽDIN

Služba za nadzor zaštite okoliša i vodopravne inspekcije
Varaždin, Kratka 1/II



P/23635097

KLASA: 351-01/25-08/211

URBROJ: 443-02-04-13-ZB-25-1

Varaždin, 11. lipanj 2025.

Z A P I S N I K

o obavljenom inspekcijskom nadzoru

**UNIVERZAL d.o.o., Cehovska 10, 42000 VARAŽDIN,
OIB: 71843925886**

Predmet nadzora: provedba mjera i aktivnosti operatera prema obvezama iz Rješenja o okolišnoj dozvoli: pregled aktivnosti u postrojenju, pregled procesa, sirovina, skladištenja sirovina i ostalih tvari; tehnike i kontrole prevencije onečišćenja: zaštita zraka - emisije iz nepokretnih izvora; gospodarenje otpadom na lokaciji, prijave u Registar onečišćavanja okoliša, sprječavanje nastanka velikih nesreća; ostalo iz nadležnosti inspekcije zaštite okoliša

Nadzor obavio:

mr.sc. Zdravko Barjaktarović, dipl.ing.kem.teh.,
viši inspektor zaštite okoliša

Nadzoru nazočni:

1. Vlatka Leskovar, OIB: 37359477490
osoba odgovorna za gospodarenje otpadom
2. Nikola Kovačić, OIB: 71843925886
voditelj operative

Inspekcijski nadzor obavlja se na temelju ovlaštenja iz članka 3. i 61.- 66. Zakona o Državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21, 67/23, dalje: ZDI).

Stranka se u smislu odredba članka 30. i članka 52. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21) upozorava na pravo na sudjelovanje u svim fazama postupka kao i na pravo na izjašnjavanje o svim činjenicama i okolnostima koje su utvrđene od strane inspektora. Također je sukladno odredbi članka 305. stavak 2., a u vezi stavka 1. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22) upozoren da je dužan govoriti istinu te je upozoren na kaznenu i materijalnu odgovornost za davanje lažne izjave.

Stranka se upoznaje i s pravom iz članka 158. stavka 6. Prekršajnog zakona (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18, 114/22) da prilikom ispitivanja i uzimanja izjava koje se mogu koristiti kao dokazi u prekršajnom postupku, ima pravo uzeti branitelja koji može biti nazočan njegovu ispitivanju.

Stranka je na početku nadzoru upozorena na svoja prava i obveze, vezana uz provođenje inspekcijskog nadzora, te se izjašnjava da ne žele branitelja.

Započeto 11. lipnja 2025. u 8.00. sati.

NALAZ

Inspekcijski nadzor obavljen je na lokaciji sjedišta tvrtke UNIVERZAL d.o.o., Cehovska 10, 42000 VARAŽDIN, OIB: 71843925886.

Za vrijeme inspekcijskog nadzora, inspekcija zaštite okoliša snimila je fotografije na lokaciji, koje su prilog ovome zapisniku, te je vidljivo stanje na dan nadzora.

Pregledom predočene dokumentacije te neposrednim očevidom na lokaciji objekta utvrđeno je kako slijedi:

OPĆI PODACI:

- **OIB:** 71843925886
- **MBS:** 070023583
- **Osobe ovlaštene za zastupanje su:**
 - KSENIJA KOVAČIĆ, OIB: 91554868034, Varaždin, Ulica Krešimira Filića 82, - direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 05.09.2023., imenovana odlukom od 05.09.2023.
 - Krunoslav Droždek, OIB: 24733351384, Varaždin, Ulica Krešimira Filića 82, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 05.09.2023., imenovan odlukom od 05.09.2023.
 - MARIJAN KOVAČIĆ, OIB: 14954258144, Varaždin, Ulica Ive Mikaca 2B, prokurist, pojedinačna prokura od 03.07.2019.
- **Poslovna banka i broj računa:**
 - Zagrebačka banka, IBAN: HR0623600001101741006
 - OTP banka, IBAN: HR3224070001100643539



Slika: Sjedište tvrtke UNIVERZAL d.o.o., Cehovska 10, 42000 VARAŽDIN

Inspekcijski nadzor obavlja se sukladno odredbama članka 227., stavak 8. Zakona o zaštiti okoliša kao redovni koordinirani nadzor. Osim inspekcije zaštite okoliša u nadzoru sudjeluju i inspekcija zaštite od požara, sanitarna inspekcija, vodopravna inspekcija, inspekcija za posude pod tlakom i inspekcija zaštite na radu. Nadležni inspektori sačinjavaju zasebne zapisnike koji čine cjelinu koordiniranog nadzora.

Predmet inspekcijskog nadzora inspekcije zaštite okoliša je utvrđivanje činjeničnog stanja na dan nadzora i provjera sukladnosti sa zahtjevima iz Rješenja o okolišnoj dozvoli, dozvolama i potvrđama o gospodarenju otpadom i zakonskim zahtjevima iz područja zaštite okoliša.

Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je kako je stranka upisana u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070023583; OIB: 71843925886. Pregledom Izvatka iz sudskog registra Trgovačkog suda u Varaždinu, kao predmet poslovanje nadzirane pravne osobe upisane su među ostalima i djelatnosti:

37 Reciklaža

60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom

74.84 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

- * Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- * Održavanje čistoće
- * Odlaganje komunalnog otpada
- * Održavanje javnih površina
- * Gospodarenje opasnim otpadom (skupljanje, skladištenje, obrada i uporaba opasnog otpada)
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Skupljanje otpada za potrebe drugih
- * Prijevoz otpada za potrebe drugih
- * Posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanje otpada u ime drugih
- * Skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada) otpada
- * Gospodarenje posebnim kategorijama otpada
- * Proizvodnja goriva iz otpada
- * Djelatnost sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja okolišem
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Rastavljanje olupina
- * Uvoz otpada
- * Izvoz otpada
- * Trgovanje otpadom
- * Pružanje usluga vaganja tereta
- * Demontaža metalnih konstrukcija
- * Prijevoz i skupljanje otpadnog ulja
- * Djelatnost javnog cestovnog prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Djelatnost korištenja opasnih kemikalija

Direktor, Krunoslav Droždek, pisanom punomoći opunomoćio je sljedeće osobe za sudjelovanje u inspekcijskom nadzoru:

1. Vlatka Leskovar, OIB: 37359477490, rođena 21.3.1970. godine u Varaždinu, (ime roditelja: Rudolf i Nevenka Sinković), iz Varaždina Mirka Kolarića 22, Varaždin, funkcija u pravnoj osobi: osoba odgovorna za gospodarenje otpadom i stručnjak zaštite na radu II stupnja
2. Nikola Kovačić, OIB: 71843925886, rođen 22.08.1991. godine u Varaždinu, (ime roditelja: Vladimir i Marija Kovačić) iz Trnovca, Nova ulica 28, funkcija u pravnoj osobi: rukovoditelj operative

Tijekom inspekcijskog nadzora stranka je inspektoru predložila sljedeću dokumentaciju:

1. Izvadak iz Sudskog registra Trgovačkog suda u Varaždinu, OIB: 71843925886
2. RJEŠENJE o okolišnoj dozvoli; KLASA: UP/I 351-03/14-02/104; URBROJ: 517-06-2-2-1-17-65 od 7. srpnja 2017. godine, izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB

3. RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI OKOLIŠNE DOZVOLE, KLASA: UP/I 351-03/18-02/31; URBROJ: 517-03-1-3-1-19-12, od 27. ožujka 2019. godine, izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike
4. Informaciju o razmatranju uvjeta okolišne dozvole u postrojenju za gospodarenje otpadom „Univerzal“ u Varaždinu, MINGOR-a KLASA UP/I-351-02/20-45/20, URBROJ:517-05-1-3-1-24-26 od 6. svibnja 2024. godine.
5. Zaključak MINGOR-a, UP/I-351-02/20-45/20, URBROJ:517-05-1-3-1-23-17 od 14. travnja 2023. godine, donesen u tijeku postupka razmatranja uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje za gospodarenje otpadom „Univezal“ na lokaciji Cehovska 10 u Varaždinu
6. Očitovanje na Zaključak MINGOR-a (UP/I-351-02/20-45/20, URBROJ:517-05-1-3-1-23-17 od 14. travnja 2023. godine) donesenog u tijeku postupka razmatranja uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje za gospodarenje otpadom „Univezal“ u Varaždinu, od 05. 05. 2023. godine.
7. DOZVOLU za obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe **opasnog** otpada na lokaciji u Varaždinu, Cehovska 10, k.č.br. 9924/1 k.o. Varaždin (u osnivanju), KLASA: UP/I 351-02/13-11/74; URBROJ: 517-06-3-1-1-15-17 od 5. lipnja 2015. godine, izdanu od Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80
8. RJEŠENJE u postupku provjere okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih Dozvolom za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I 351-02/13-11/74; URBROJ: 517-06-3-1-1-15-17 od 5. lipnja 2015. godine, na lokaciji gospodarenja otpadom u Varaždinu, Cehovska 10, k.č.br. 15152/1 k.o. Varaždin (prije k.č.br. 9924/1 k.o. Varaždin) za obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe **opasnog** otpada izdanu od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: UP/I 351-02/20-131/16; URBROJ: 517-05-2-1-22-9 od 15. ožujka 2022. godine, kojom se utvrđuje da se nisu promijenile okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih ovom dozvolom. Nova provjera okolnosti obaviti će se do 15. ožujka 2027. godine.
9. DOZVOLU za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupcima R3, R12 i R13 na lokaciji gospodarenja otpadom u Varaždinu, Cehovska 10, k.č.br. 15152/1 k.o. Varaždin, KLASA: UP/I-351-04/23-01/12; URBROJ: 2186-05/3-23-8 od 18. svibnja 2023. godine, izdanu od Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije. Ova dozvola vrijedi do 18. svibnja 2033. godine.
10. ODLUKU o imenovanju odgovorne osobe i zamjenika odgovorne osobe za gospodarenje NEopasnim otpadom: VLATKA LESKOVAR, dipl.ing.kemije, OIB:37359477490 – odgovorna osoba; VELIMIR VINCEK, ing.tekstilno-kemijske tehnologije, OIB:26228831299 – zamjenik odgovorne osobe za gospodarenje otpadom, odluku je donio Goran Hlevnjak, predsjednik uprave dana 2. studenoga 2015. godine
11. ODLUKU o imenovanju odgovorne osobe i zamjenika odgovorne osobe za gospodarenje opasnim otpadom: VLATKA LESKOVAR, dipl.ing.kemije, OIB:37359477490 – odgovorna osoba; VELIMIR VINCEK, ing.tekstilno-kemijske tehnologije, OIB:26228831299 – zamjenik odgovorne osobe za gospodarenje otpadom, odluku je donio Goran Hlevnjak, predsjednik uprave dana 2. studenoga 2015. godine
12. Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad: VLATKA LESKOVAR, dipl.ing.kemije, OIB:37359477490 – povjerenik za otpad i TANJA POTREBICA, ing. poljoprivrede, OIB: 35205964568 – zamjenik povjerenika, odluku je donio Goran Hlevnjak, predsjednik uprave dana 20. srpnja 2015. godine

Broj zaposlenih na dan nadzora: 112 radnika, od toga na lokaciji Cehovska 10 ukupno 101 radnika koji rade uglavnom u jednoj smjeni (7-15.00 h).

RJEŠENJE O OKOLIŠNOJ DOZVOLI

Stranka na lokaciji kao glavnu djelatnost obavlja uporabu ili spoj uporabe i zbrinjavanja neopasnog otpada kapaciteta većeg od 75 tona na dan, s povezanim aktivnostima. Sukladno odredbama Uredbe o okolišnoj dozvoli, NN 8/14 i 5/18, stranka prema Prilogu I spada u Postrojenja za uporabu ili spoj uporabe i zbrinjavanja neopasnog otpada kapaciteta većeg od 75 tona na dan, točka 5.3.(b) Uredbe.

Nadzirana pravna osoba UNIVERZAL d.o.o., Cehovska ulica 10, Varaždin, posjeduje Rješenje o okolišnoj dozvoli; KLASA: UP/I 351-03/14-02/104; URBROJ: 517-06-2-2-1-17-65 od 7. srpnja 2017. godine, izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB na rok od 5 godina (u daljnjem tekstu: *Rješenje*). Sastavni dio Rješenja čini Prijedlog knjige uvjeta okolišne dozvole postrojenja za gospodarenje otpadom operatera UNIVERZAL d.o.o. na lokaciji Varaždin, Cehovska 10 (u daljnjem tekstu: *Knjiga*)

Tijekom inspeksijskog postupka predloženo je Rješenje o izmjeni i dopuni okolišne dozvole, KLASA: UP/I 351-03/18-02/31; URBROJ: 517-03-1-3-1-19-12, od 27. ožujka 2019. godine, izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Pravna osoba UNIVERZAL d.o.o., Cehovska ulica 10, Varaždin, je u postupku razmatranja okolišne dozvole za postrojenje za gospodarenje otpadom „Univerzal“ u Varaždinu na lokaciji Cehovska 10, koji vodi MINGOR, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom.

Položaj lokacije postrojenja prema osjetljivosti okoliša u neposrednoj blizini operatera

Operater UNIVERZAL d.o.o., Cehovska 10, Varaždin posluje na na lokaciji gospodarenja otpadom u Varaždinu, Cehovska 10, k.č.br. 15152/1 k.o. Varaždin (prije k.č.br. 9924/1 k.o. Varaždin). Lokacija obuhvaća ukupnu površinu od 50.511 m² i već se 40-tak godina na toj se lokaciji obavlja djelatnost gospodarenja otpadom. Navedena lokacija nekad se nalazila na periferiji grada, a danas se nalazi uz istočnu obilaznicu, u blizini stambenog naselja. Lokacija predmetnog postrojenja nalazi se unutar građevinskog područja Grada Varaždina.

Operater UNIVERZAL d.o.o., Cehovska 10, Varaždin nalazi se u poslovno industrijskoj zoni u jugo - istočnom dijelu grada Varaždina. Sa sjeverne strane graniči s tvrtkom EL-GRAD d.o.o., s istočne strane je prometnica – istočna zaobilaznica, a iza nje je djelomično izgrađena poslovna zona. Sa zapadne strane je pruga Varaždin – Zagreb, te iza nje stambeno naselje. S južne strane su poslovni subjekti (VEL-MART d.o.o., KOS-TRANSPORTI d.o.o., AUTO-CENTAR KOS d.o.o. i drugi). Najbliži osjetljivi objekti nalaze se na udaljenosti većoj od 2 km od promatrane lokacije:

- III osnovna škola (2 km),
- dječji vrtić (2,2 km),
- bolnica (4 km).

Dokumenti koji se primjenjuju pri određivanju uvjeta u okolišnoj dozvoli:


<i>BREF/ dokument</i>	<i>Kodna oznaka</i>	<i>Objavljen (datum)</i>
Waste Treatments Industries	<i>WT</i>	<i>08.2006.</i>
Monitoring of emissions from IED-installations	<i>MON</i>	<i>07.2003.</i>

OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA:

U odnosu na postojeće Rješenje o okolišnoj dozvoli (KLASA: UP/I 351-03/14-02/104, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-65) od 07. srpnja 2017. godini i Rješenje o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole (KLASA: UP/I 351-03/18-02/31, URBROJ: 517-03-1-3-1-19-12) od 27. ožujka 2019. godine iz objekta za obradu neopasnog nemetalnog otpada stavljeno je van uporabe postrojenje za mehaničku obradu nemetalnog i komunalnog otpada te više nema ispusta u zrak - ispust Z2 (ventilacijski sustav s biofilterom).

Ostali tehnološki procesi na lokaciji gospodarenja otpadom se nisu mijenjali.

Tijekom inspekcijskog postupka, izvršen je uvid u Tlocrt lokacije UNIVERZAL d.o.o., Cehovska 10, Varaždin, koji je sastavni dio Knjige, kako je prikazano na slici 2:

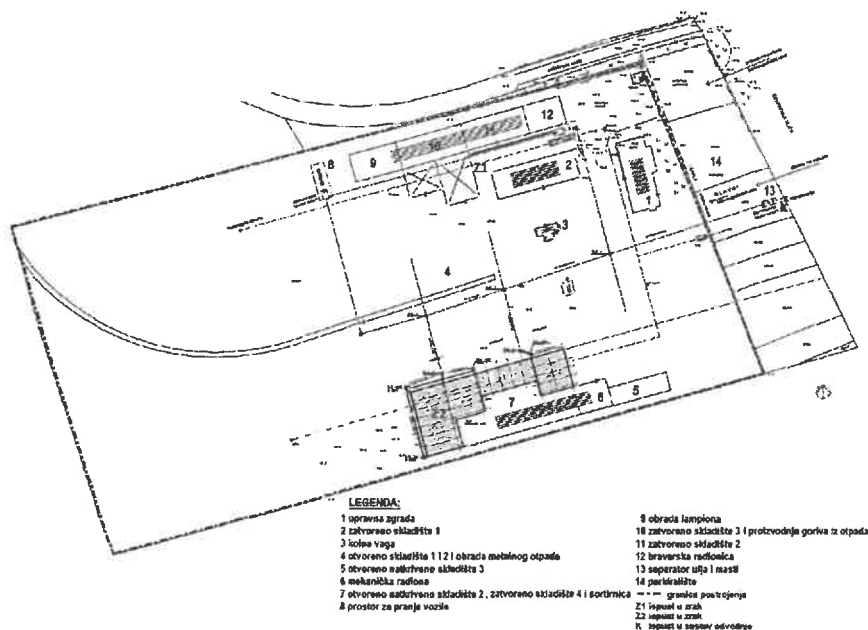

Slika: Tlocrt lokacije UNIVERZAL d.o.o., Cehovska 10, Varaždin

Tijekom inspekcijskog postupka utvrđeno je obavljanje sljedećih aktivnosti:

Prikupljanje neopasnog otpada

Neopasni otpad prikuplja se od pravnih i fizičkih osoba, a prikuplja se i na temelju dodijeljenih Koncesija koja se odnosi na postupanje s posebnim kategorijama otpada. Prikupljanje se obavlja vlastitim voznim parkom, opremljenim na način da je spriječeno rasipanje otpada, širenje buke ili prašine, a prilagođeno je raznim vrstama otpada, te opremljeno specijalnim dizalicama za obavljanje pretovara, utovara i prijevoza. Skupljanje se obavlja prema rasporedu, ali i prema pozivu proizvođača otpada. Otpad se prikuplja u kontejnere i spremnike različite zapremine, ovisno o vrsti otpada.

Prihvata neopasnog otpada

Prilikom dolaska vozila s otpadom pristupa se ulaznoj kontroli (vizualni pregled otpada) kako bi se utvrdilo da li dopremljeni otpad odgovara pratećoj dokumentaciji. Dovezeni otpad se

pregledava direktno na vozilu ili nakon pretovara (istovara). Ukoliko vizualni pregled zadovolji, otpad se prethodno razvrsta, pretovaruje i šalje u skladište (na proces skladištenja) ili direktno šalje na uporabu ili zbrinjavanje (proces otpreme na uporabu ili zbrinjavanje).

Skladištenje neopasnog otpada

Za svaku vrstu otpada predviđeno je mjesto s oznakom vrste i ključnog broja otpada, ovisno o vrsti otpada. Otpad se skladišti na način da se spriječi rasipanje, širenje prašine, buke, mirisa i drugih emisija, a stacionirane posude, spremnici i druga ambalaža u skladištu je izrađena tako da omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, uzimanje uzoraka te nepropusno zatvaranje uskladištenog otpada.

Mehanička obrada otpada

Obrada neopasnog nemetalnog otpada obavlja se u objektu za obradu neopasnog nemetalnog otpada, u prostoru za proizvodnju goriva iz otpada (obrada neopasnog otpada), skladištu neopasnog otpada te na vanjskim prostorima.

U objektu za obradu neopasnog nemetalnog otpada nalazi se prostor za prihvatanje otpada gdje se otpad strojno sortira na tri frakcije (dio pogodan za reciklažu, gorivi dio i ostatni dio) i linije za ručno sortiranje neopasnog otpada te dvije preše za prešanje tj. baliranje sortirano otpada.

U objektu za obradu neopasnog nemetalnog otpada ne postoji ispušni zrak.

U prostoru za prihvatanje skupljaju se sve vrste neopasnog nemetalnog otpada.

Proces se odvija na način da se po ulasku otpad istovaruje u prostor za prihvatanje otpada gdje se strojno sortira i odvajaju materijali koji se mogu reciklirati, gorivi dio i ostatni dio koji se ne može uporabiti.

Otpad koji se može reciklirati se još dodatno ručno sortira na liniji za sortiranje.



Slika: Mehanička obrada otpada



Slika: Mehanička obrada otpada

Obrada neopasnog otpada za dobivanje goriva iz otpada u postrojenju za obradu otpada u zatvorenoj građevini (usitnjavanje i pakiranje) kapaciteta 2,5 t/h, oznaka 10 na tlocrtu.

Gorivi dio otpada pretovaruje se u kontejnere, te se kao takav transportira do postrojenja za proizvodnju goriva iz otpada. Gorivi dio obrađuje se u postrojenju za proizvodnju goriva iz otpada (GIO ili RDF) koje se sastoji od pretrgača s magnetnim separatorom i mlina. Proizvedeno gorivo iz otpada (GIO) isporučuje se oporabitelju kao energent u procesu izgaranja goriva za dobivanje toplinske i/ili električne energije (R1).

Na dan nadzora u ovoj prostoriji nije se odvijao radni proces.



Slika: Postrojenje za obradu neopasnog otpada za dobivanje goriva iz otpada

Obavljenim očevidom – pregledom gospodarskog dvorišta tvrtke UNIVERZAL d.o.o., na adresi Cehovska 10, Varaždin, utvrđeno je kako je **postrojenje za obradu nementalnog otpada sa biofilterom**, a koje je bilo povezano s ispuštom onečišćujućih tvari u zrak (ispust Z2 prema okolišnoj dozvoli), uklonjeno te se više ne nalazi na lokaciji nadzora Cehovska 10, Varaždin.

Obrada komunalnog otpada u postrojenju za obradu otpada u zatvorenoj građevini (sortiranje) kapaciteta 100 t/h, oznaka 7 na tlocrtu. Na lokaciji se ne obavlja obrada komunalnog otpada.

K. Meslin

[Signature]

Mehanička obrada za različite vrste neopasnog otpada.

Metalni otpad podvrgava se grubom strojnom razvrstavanju, vađenju većih komada otpada te pripremanju otpada za ručno sortiranje koje izvode pomoćni radnici.

Nakon te faze otpad se pretovaruje na mjesto predviđeno za daljnju obradu, tj. rezanje ili prešanje. Postupku rezanja podvrgavaju se svi veći metalni komadi, a izvode ga rezači posebnim brenerima. U toj fazi otpad se reže na točno propisane mjere uvjetovane od strane kupca i čisti od neželjenih primjesa (plastike, gume, kablovi).

Prešanje metalnog otpada odvija se stacionarnom prešom. Preša se isključivo metalni otpad maksimalne debljine 4-5 mm, unaprijed očišćen i pripremljen za prešanje. Strojari utovaraju otpad u prešu, radnik dodatno pregledava utovaren otpad i tada slijedi faza prešanja. Iz preše izlazi otpad u obliku balice koji se pretovaruje do mjesta predviđenog za utovar u vagone, tj. kamione i kao takav otprema krajnjem oporabitelju (kupcu).

Različite vrste kablova idu u daljnju obradu gdje se odvaja metalni dio od plastike i ostalih materijala.

Gume se također posebno sortiraju prema veličini i kao takve se otpremanju ovlaštenom obrađivaču i/ili oporabitelju na postupak uporabe R1 ili R5.

Otpadni papir i karton, folija i plastika nakon pretovara (istovara) podvrgavaju se sortiranju pa zatim prešanju koje se izvodi stacionarnom prešom.

Plastika se posebno sortira, preša, balira ili melje ovisno o zahtjevima kupaca te se predaje ovlaštenom obrađivaču.

Miješana ambalaža se nakon pretovara (istovara) putem transportnih traka transportira u sortirnicu gdje se ručno sortira po vrstama (ambalaža od plastike, ambalaža od kartona i papira, višeslojna ambalaža itd.) te se zatim po vrstama balira.

Obrada lampiona u zatvorenoj građevini (usitnjavanje, odvajanje i pakiranje) (1 t/h), oznaka 9 na tlocrtu. Obilaskom gospodarskog dvorišta utvrđeno je kako se na poziciji 9 na Tlocrtu lokacije UNIVERZAL d.o.o., Cehovska 10, Varaždin, slika 3., ne obavlja postupak uporabe lampiona, već se ista koristi kao skladište.



Slika: Sortiranje papirne i kartonske ambalaže i plastike



Slika: Prešani balirani otpad



Slika: Kolna vaga



Slika: Otkupna stanica

Odvodnja otpadnih voda

Tijekom inspekcijskog nadzora pregledan je uljni separator za odvajanje ulja i masti iz otpadnih voda prije ispuštanja u sustav javne odvodnje.

Stranka izjavljuje da se uljni separator redovito pregledava, prema odredbama internog *Pravilnika o organizaciji i održavanju objekata odvodnje otpadnih voda* iz 2009. godine te po potrebi prazni od sadržaja masti i ulja i kompletno čisti od taloga pijeska. Tijekom 2024. godine također se provelo čišćenje uljnog separatora. Zauljena voda, otpad KBO 13 05 07* predana je pravnoj osobi MC ČIŠĆENJE d.o.o., Nikole Tesle 17, Sisak, a mulj iz separatora, KBO 13 05 02* predan je C.I.A.K., Zabok.

Stranka je inspektoru predložila prateće listove za predani otpad.

Gospodarenje opasnim otpadom

Obavljenim očevidom na mjestu nadzora utvrđeno je kako stranka na lokaciji Cehovska 10 u Varaždinu gospodari opasnim otpadom.

Prikupljanje se obavlja na način da se otpad dopremi od strane ugovornih partnera i proizvođača otpada ili vlastitim voznim parkom opremljenim na način da je spriječeno rasipanje otpada, širenje buke ili prašine, a prilagođeno je raznim vrstama otpada.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UNIVERZAL d.o.o. upisan je u Očevidnik prijevoznika otpada za prijevoz opasnog i neopasnog otpada.

Opasni otpad skladišti se u pripadajućoj ambalaži, odnosno u namjenskim spremnicima (otpadna ulja, akumulatori). Skladište je izdvojen, natkriveni prostor izveden kao betonski boksovi s vlastitim sabirnim oknom, bez spoja na sustav interne kanalizacije.

Za skladištenje opasnog otpada koriste se:

- nadzemni spremnicima od: 5.000, 9.000 i 20.000 litara. Dodatno, opasni otpad skladišti se i u metalnim bačvama od 200 litara, zatvorenim kontejnerima ili originalnoj ambalaži omotanoj plastičnom folijom
- Otvoreni i nenatkriveni prostor gdje se skladište otpadna vozila
- Zatvorenom prostoru gdje se otpad skladišti u metalnim bačvama od 200 litara ili u BIG BAG vrećama koje se postavljaju na EURO palete



Slika: Skladište opasnog otpada

Otpadni akumulatori (olovne baterije KBO 16 06 01*) skupljaju se u tipske plastične spremnike i skladište unutar betonskog boksa u skladištu opasnog otpada, odijeljeni od drugih vrsta opasnog otpada.

Za potrebe sprječavanja nastanka i uklanjanja posljedica iznenadnog događaja uzrokovanog razlijevanjem ili neželjenim raznošenjem otpada na prostoru građevine za gospodarenje opasnim otpadom u Cehovskoj 10, Varaždin osigurani su: adsorbensi za upijanje isteklih opasnih tvari: prirodni materijali (piljevina, pijesak), adsorbensi mineralnog sastava i sintetički adsorbensi; bačve i spremnici za prihvrat isteklih opasnih tvari; vozila; alat za prikupljanje opasnih tvari (lopate, krampovi itd.); zaštitna oprema za rad radnika na siguran način (zaštitna odijela, zaštitna obuća, maske, rukavice, kacige, zaštitne naočale).

Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima (KBO 15 01 10*)

Stranka izjavljuje da se ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, cijedi od ostataka sadržaja opasnih tvari iznad spremnika zapremine 4000 l. Ukoliko je potrebno i mehanički se odstranjuju skrućeni sadržaj u bačvama ili drugoj ambalaži. Nakon tog ambalaža se ispire visokotlačnim uređajem pomoću tekućine za ispiranje koja sadrži vodu i do 10% sredstva za odmašćivanje. Isprana i očišćena ambalaža se zbrinjava kao neopasni otpad, ovisno o materijalu od kojega je ambalaža izrađena, a tekući otpad nastao od ispiranja zbrinjava se kao opasni otpad KBO 19 12 11* (ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji sadrži opasne tvari).

Obavljenim očevidom na lokaciji nadzora, UNIVERZAL d.o.o., Cehovska 10, Varaždin, utvrđeno je kako se na istoj nalazi spremnik za prihvrat ostatka sadržaja opasnih tvari iz ambalaže koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima.

Filtri za ulje, KBO 16 01 07*

Filtri za ulje obrađuju se mehanički rastavljanjem i cijedenjem u posebnoj prostoriji. Dijelovi filtera se skupljaju u metalne bačve zapremine 200 litara kao i tekućine iz istih.



Slika: Video nadzor i rasvjeta

Otpadna ulja, KBO: 13 01 10* (neklorirana hidraulična ulja na bazi minerala); 13 02 05* (neklorirana motorna, strojna i maziva ulja na bazi minerala); 13 02 06* (sintetska motorna, strojna i maziva ulja); 13 02 08* (ostala motorna, strojna i maziva ulja); 13 03 07* (neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala); 13 05 02* (muljevi iz separatora ulje/voda); 13 05 07* (zauljena voda iz separatora ulje/voda); 13 07 01* (loživo ulje i dizel – gorivo); 13 08 99* (otpad koji nije specificiran na drugi način) skladište se u zatvorenim spremnicima namijenjenima u tu svrhu. Spremnici su označeni ključnim brojem otpada, a na vidljivom mjestu u skladištu otpadnih ulja nalaze se radne upute za postupanje s otpadnim uljima, kao i uputa za postupanje u izvanrednim situacijama. Spremnici za otpadno ulje smješteni su u betonsku tankvanu za prihvrat razlivenog tekućeg otpada kapaciteta 110% zapremnine spremnika. O skupljenim otpadnim uljima vodi se Očevidnik o nastanku i tijeku otpada.



Slika: Otpadna ulja, UNIVERZAL d.o.o.

Mehanička obrada opasnog otpada (rastavljanje/ sortiranje, usitnjavanje rezanjem, prešanje/baliranje)

Plastična i metalna ambalaža te metalne bačve cijede se, ispiru i ukoliko je potrebno mehanički prije ispiranja odmašćuju ručnim lopaticama (ukoliko se radi o krutim ostacima opasnih tvari). U procesu obrade ambalaža koja je onečišćena opasnim tvarima fluidnog karaktera (tekućina) cijedi se prije ispiranja iznad metalnog spremnika. Nakon cijedenja ispiranje se odvija uređajima koji koriste tekućinu za ispiranje pod visokim pritiskom (mlazom). Ispiranje se po potrebi odvija i nakon mehaničkog odstranjivanja krutih ostataka opasnih tvari. Obrada se odvija u dijelu otvorene natkrivene građevine.

Plastična ambalaža nakon obrade se sortira prema vrstama i zahtjevima kupaca za uporabu. Nakon sortiranja balira se i tovari u kamione, te otprema u izvoz na uporabu. Preostala ambalaža koja nije pogodna za reciklažu odvozi se u postrojenje za proizvodnju goriva iz otpada gdje se zajedno sa ostalim otpadom melje i priprema kao gorivo iz otpada.

Otpadna vozila obrađuju se na način da se vozilo uvede na dizalicu i rastavi na komponente prema uhodanoj i propisanoj proceduri. Odvojeni dijelovi istrošenih vozila koji su onečišćeni zasebno se sakupljaju u metalne bačve kao i tekućine iz otpadnih vozila na licu mjesta. Obrada se odvija u zatvorenoj građevini.

Filtri za ulje obrađuju se mehanički rastavljanjem i cijedenjem na uređaju Walter. Uređaj se nalazi u istoj građevini za obradu istrošenih vozila. Dijelovi filtera također se sakupljaju u metalne bačve kao i tekućine iz istih.

GODIŠNJA POTROŠNJA SIROVINA I ENERGIJE ZA 2024. GODINU IZNOSI:

Tijekom inspekcijskog nadzora predloženi su podaci o godišnjoj potrošnji sirovina i energije za 2024. godinu:

količina skupljenog otpada	Neopasni otpad	44.302,744 t
	opasni otpad	674,869 t
Količina obrađenog otpada	Neopasni otpad	23.000,253 t
	opasni otpad	319,119 t
Gorivo – diesel (za vozila)		498.597 lit.
električna energija		558.867 kWh
plin		9.298 m ³
voda		532 m ³

KONTROLA I NADZOR PROCESA:

Nadzirana pravna osoba UNIVERZAL d.o.o., Cehovska 10, Varaždin, ima uspostavljen interni integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem. Tijekom inspekcijskog nadzora inspektoru su predloženi sljedeći dokumentirani postupci:

- *UNIVERZAL DP-4-2-Upravljanje zapisima kvalitete i okoliša* kojim se propisuje postupak za identifikaciju, čuvanje, zaštitu, povlačenje i raspolaganje zapisima kvalitete i okoliša, kako bi se osigurali dokazi o sukladnosti sa zahtjevima i učinkovitosti djelovanja SUKO (sustav upravljanja kontrolom).
- *UNIVERZAL DP-4-5-Upravljanje aspektima okoliša* kojim se opisuje proces upravljanja aspektima okoliša, uključujući određivanje i praćenje aspekata okoliša djelatnosti Univerzal d.o.o. Pri tome se razmatraju uobičajeno kao i neuobičajeno odvijanje radnji te uvjeti mogućih izvanrednih stanja. Pripravnost i odziv u izvanrednim situacijama za određivanje mogućih nezgoda i izvanrednih situacija, postupaka za odziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija i postupaka za sprječavanje ili ublažavanje mogućih utjecaja na okoliš, koji mogu biti njihova posljedica.
- *UNIVERZAL DP-4-6-Pripravnost i odziv u izvanrednim situacijama* za određivanje mogućih nezgoda i izvanrednih situacija, postupaka za odziv u slučaju nezgoda ili izvanrednih situacija i postupaka za sprječavanje ili ublažavanje mogućih utjecaja na okoliš, koji mogu biti njihova posljedica.
- *UNIVERZAL DP-7-1-Postupak razvrstavanja i obrade neopasnog otpada* Ovaj dokument opisuje postupanje (sakupljanje, razvrstavanje i skladištenje) neopasnim otpadom u krugu Univerzal d.o.o. a sve u cilju sprečavanja nenadziranog postupanja s otpadom, izbjegavanja onečišćavanja okoliša: voda, tla, zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti, smanjenja opasnosti za ljudsko zdravlje, te za biljni i životinjski svijet, kao i izbjegavanja nekontroliranog odlaganja i spaljivanja.
- *UNIVERZAL DP-7-2-Postupak razvrstavanja i skladištenja opasnog otpada* Ovaj dokument opisuje postupanje (sakupljanje, razvrstavanja i skladištenje) opasnim otpadom u krugu Univerzal d.o.o. a sve u cilju sprečavanja nenadziranog postupanja s otpadom, izbjegavanja onečišćavanja okoliša: voda, tla, zraka iznad propisanih graničnih vrijednosti, smanjenja opasnosti za ljudsko zdravlje, te za biljni i životinjski svijet, kao i izbjegavanja nekontroliranog odlaganja i spaljivanja.
- *UNIVERZAL PUKO 2/1-Upravljanje kvalitetom i okolišem* čime se opisuju elementi integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem po zahtjevima normi ISO 9001: 2008 i ISO 14001:2004.
- *UNIVERZAL-DP-7-7-Postupak transporta* koji opisuje organizaciju transporta otpada od momenta utovara dobavljača pa do istovara na lokaciji, te opisuje upravljanje aspektima okoliša tijekom transporta, a sve u cilju ekonomičnog, sigurnog transporta i zaštite okoliša.
- *UNIVERZAL-Pravilnik o zaštiti od požara* kojim se utvrđuju mjere i poslovi zaštite od požara propisani Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) i drugim pozitivnim propisima donesenim na temelju toga Zakona te planovima zaštite od požara, radi provedbe i unapređenja zaštite od požara koja za cilj ima sprečavanje požara i drugih nesreća te zaštita i očuvanje ljudskog zdravlja, života i imovine.

Preventivne i kontrolne tehnike:

Kontrola i nadzor procesa

Tijekom inspekcijskog nadzora utvrđeno je kako stranka provodi sljedeće mjere propisane točkom 1.2. Preventivne i kontrolne tehnike iz Knjige uvjeta okolišne dozvole postrojenja za gospodarenje otpadom operatera UNIVERZAL d.o.o. na lokaciji Cehovska 10, Varaždin (u daljnjem tekstu: *Knjiga*):

1.2.3. Uvjeti primitka otpada:

Tijekom inspekcijskog postupka utvrđeno je kako UNIVERZAL d.o.o. primjenjuje propisane uvjete primitka otpada iz dozvole:

- Sve vrste otpada zaprimaju se uz prateće listove. Tijekom inspekcijskog nadzora utvrđeno je kako su neki pregledani prateći listovi za opasni otpad popraćeni izvješćima o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada. Nadalje, stranka sama provodi putem ovlaštenog laboratorija analize fizikalnih i kemijskih svojstava otpada sukladno daljnjem tijeku otpada: karakterizaciju otpada ukoliko se radi o odlaganju na odlagališta otpada, analizu sukladno zahtjevima za termičku obradu otpada ili fizikalno – kemijsku obradu otpada.
- Na upit inspektora je li bilo povrata otpada proizvođaču/pošiljatelju otpada zbog neispravne kategorizacije otpada, ili drugih nesukladnosti između dokumentacije i dopremljenog otpada, stranka izjavljuje da se *svaka pošiljka otpada vizualno pregledava prilikom zaprimanja i važe na kolnoj vagi. Sve reklamacije pokušavaju se riješiti dogovorno i stalnom komunikacijom s proizvođačima otpada i drugih osoba od kojih se otpad preuzima. U 2022 i 2023. godini bilo je nekoliko povrata otpada proizvođaču/pošiljatelju otpada zbog neispravne kategorizacije otpada, ili drugih nesukladnosti između dokumentacije i dopremljenog otpada.*
- Svaka vrsta otpada u građevini za gospodarenje otpadom ima svoje mjesto, sukladno tlocrtu i propisanim dokumentiranim postupcima.

1.2.4. Otpad se skladišti odvojeno po agregatnim stanjima i opasnim svojstvima kako je prethodno opisano.

1.2.5. Obilaskom lokacije tijekom inspekcijskog nadzora utvrđeno je kako se tekući otpad skladišti u nepropusne spremnike otporne ne otpad koji se skladišti (otpadna ulja, akumulatori, otpadne boje i lakovi, druge vrste tekućeg otpada)

1.2.6. Spremnici i posude označeni su ključnim brojem otpada i nazivom vrste otpada. Otpad koji se u rasutom stanju skladišti na otvorenom prostoru također je označen oznakom na metalnoj ploči sa stalkom.

1.2.7. Stanje otpada prati se svakodnevno kroz očevidnik o nastanku i tijeku otpada te se otprema željeznicom i kamionima do lokacija zbrinjavanja u Hrvatskoj i izvan Hrvatske.

1.2.8. Transport (prijevoz) otpada provodi se prema dokumentiranom postupku DP-7-7. Stranka je upisana u registar prijevoznika otpada, PRV-502. O prijevozu otpada stranka vodi očevidnik o nastanku i tijeku otpada prijevoznika otpada, Obrazac ONTO-P u elektroničkom obliku.

1.2.9. Otpad se skladišti na način da se izbjegne kontakt dvije različite vrste otpada koje mogu reagirati. Opasni otpad skladišti se u betonskim boksovima, svaka vrsta otpada u posebnoj spremniku odvojenom od ostalih vrsta koje mogu međusobno reagirati.

1.2.10. Otpad u spremnicima skladišti se u natkrivenom prostoru te u zatvorenim prostorijama opremljenima ventilacijom.

1.2.12. Spremnici za skupljanje otpadnog mazivog ulja su nepropusni i zatvoreni i označeni ključnim brojem otpada te oznakom kategorije otpadnih ulja.

Sprječavanje onečišćenja tla

1.2.13. Opasni otpad skladišti se u pripadnoj ambalaži, odnosno spremnicima, u zatvorenom ili natkrivenom prostoru kako je prethodno opisano. Skladište je opremljeno vodonepropusnom podlogom izvedenom u padu prema nepropusnom sabirnom oknu bez spoja na internu odvodnju te ne postoji mogućnost onečišćenja podzemnih voda navedenim vrstama otpada. Za čišćenje i upijanje prolivenih manjih količina s poda skladišta osigurana su apsorpcijska sredstva.

1.4. Mjere praćenja emisija u okoliš

1.4.4. Praćenje emisija u zrak

Tijekom inspekcijskog postupka utvrđeno je kako je stranka provela sljedeće mjere propisane točkom 1.4.4 *Knjige: Praćenje emisija u zrak*:

1. Stranka je provela povremeno mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnog izvora Z1- Ispust iz odsisnog sustava linije za proizvodnju goriva iz neopasnog otpada, te o tome posjeduje Ispitni izvještaj o izvršenom mjerenju emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, broj Izvještaja: 1378-415-1-24-EM izrađen 18. 12. 2024. godine od ovlaštene pravne osobe EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina, Kućanska 15, Varaždin. Mjereni parametar su ukupne praškaste tvari za koje je u točki 2.1.1. *Knjige* propisana granična vrijednost emisije od $20 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$, a izmjerena je prosječna vrijednost od $3,6 \text{ mg/m}^3_{\text{N}}$. Iz Zaključka navedenoga Izvješća razvidno je da su emisijske koncentracije ukupnih praškastih tvari ispod graničnih vrijednosti određenih Rješenjem o okolišnoj dozvoli, KLASA: UP/I 351-03714-02/104; URBROJ: 517-06-2-2-1-17-65 i Rješenjem o izmjeni i dopuni okolišne dozvole; KLASA: UP/I 351-03/18-02/31; URBROJ: 517-03-1-3-1-19-12. Mjerenje je izvršeno 23. 12. 2022. godine, a obveza ponovnog mjerenja je najmanje jednom godišnje, prema točki 1.4.5. *Knjige*.
- Stranka ne provodi povremena mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnog izvora Z2-Sortirnica, budući je isti uklonjen s lokacije.

Mjerenja posebne namjene	
IZO dostavila zahtjev JLS za provedbom mjerenja posebne namjene (čl. 36. st.1. ZZZ) Ako DA, navest JLS	DA ☐ NE ☒
Donesena Odluka o provedbi mjerenja posebne namjene? (čl. 36. stavak 1. i 3. ZZZ) PN: čl.101. st. 7. ZZZ	DA ☐ NE ☒
Mjerenja provedena Ako DA, da li su provedena ravnomjerno tijekom cijele godine (4x15 dana ili), navesti	DA ☐ NE ☒
Rezultati mjerenja zadovoljavaju GV i/ili ciljne vrijednosti	DA ☐ NE ☐
Mjerenja nisu provedena	

SPRJEČAVANJE VELIKIH NESREĆA KOJE UKLJUČUJU OPASNE TVARI

Tijekom inspekcijskog postupka utvrđeno je kako se na lokaciji nadzora koriste opasne tvari koje su navedene u popisu Priloga I.A, odnosno Priloga I.B Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, Narodne novine broj 44/14, 31/17 i 45/17 (u daljnjem tekstu: Uredba). O utvrđenoj prisutnosti opasnih tvari ispod graničnih vrijednosti iz popisa Priloga I.A, dijelova 1. i 2., stupca 2. Uredbe, operater je obavijestio Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu, sukladno obrascu obavijesti koji je propisan u Prilogu II.A iste Uredbe, kako je to propisano člankom 10. Uredbe. Prijavljene su sljedeće opasne tvari:

Red. Br.	Naziv tvari / Agregatno stanje, pakiranje (namjena) CAS broj	Prisutna količina (t) na lokaciji	Znak opasnosti i piktogram	Način skladištenja
1.	Dizel gorivo , za vlastita motorna vozila CAS 68334-30-5 EC 269-822-7	20 t	H 226 H304 H315 H332 H 351 H377 H411	Nadzemni čelični spremnik jednostijeni
2.	Otpadna ulja , razna	(1x20+1x10t) 30 t		Čelični spremnici
3.	Kisik , ukapljeni, u čel.bocama CAS 7782-44-7	(60x20 kg) 1,20 t	R 8 S 2, 17	Namjenska čelična plinska boca
4.	UNP propan-butan ukapljeni, u čel.bocama CAS 68476-199-00-1	(10x30 kg) 0,3 t	R 12 S 2, 9-16	Namjenska čelična plinska boca
5.	Acetilen ukapljeni, u čel.bocama CAS 74-86-2	(1x 20 kg) 0,02 t	R 5,6,12 R 11,36,66,67	Namjenska čelična boca
6.	Ugljični dioksid , CO ₂ , ukapljeni, CAS 124-38-9	(5x20 kg) 0,1 t	UN 1013 S 9, 23	Namjenska čelična plinska boca

MOBILNI UREĐAJ ZA OBRADU OTPADA

Mobilni uređaj za obradu otpada postupak obrade, navesti Obrada otpada obavlja se na - mjestu nastanka otpada - na mjestu ugradnje u materijale (čl. 4. st. 1. t. 27. Zakona, čl. 14. st. 6. Pravilnika)	DA ☐ NE ☒ R: _____ ☐ ☐
Lokacija mobilnog uređaja u trenutku nadzora - lokacija određena dozvolom - druga lokacija za koju je ishoda suglasnost nadležnog tijela	☐ ☐
Ishoda suglasnost nadležnog tijela županije /Grada Zagreba, ako se obrada otpada obavlja na drugoj lokaciji od lokacije navedene u dozvoli (čl. 32. stavak 7. i 8. Zakona)	DA ☐ NE ☐

Ako je istekao rok određen za obradu otpada, da li je ishodeno produženje roka (čl. 32. stavak 10. Zakona)	DA ☐	NE ☐
Istekao rok za obradu otpada i isti nije produžen, da li je u roku 15 dana nakon isteka roka obavješteno nadležno tijelo da je obradu otpada završena? (čl. 32. stavak 11. Zakona)	DA ☐	NE ☐

FINANCIJSKO JAMSTVO

Trgovačko društvo Univerzal d.o.o. raspolaže financijskim jamstvom, odnosno Garancijom br. G/2082/22 i dodatkom garanciji izdano od OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupcima R12 i R13, te upis u Očevidnik sakupljača neopasnog otpada na lokaciji gospodarenja otpadom Varaždin, Cehovska 10. Ova Garancija vrijedi do 18.10.2026. godine ili do povrata originala Garancije Banci.

Trgovačko društvo Univerzal d.o.o. raspolaže financijskim jamstvom, odnosno Garancijom br. G/327/22 i dodatkom garanciji izdano od OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, za obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe otpada postupcima R12 i R13 za **opasni otpad** na lokaciji gospodarenja otpadom Varaždin, Cehovska 10 navedenog u Dozvoli za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I 351-02/13-11/74; URBROJ: 517-06-3-1-1-15-17 od 5. lipnja 2015. godine. Ova Garancija vrijedi do 23.02.2026. godine ili do povrata originala Garancije Banci.

Neugoda uzrokovana mirisom otpada		
IZO zaprimila prijave zbog postojanja neugode uzrokovane mirisom otpada uslijed djelatnosti gospodarenja otpadom (čl. 23. st. 1. Pravilnika)	DA ☐	NE ☒
Mjere za sprečavanja neugode uzrokovane mirisom propisne dozvolom?	DA ☐	NE ☒
Ako su propisne, da li se provode? (čl. 30. stavak 6. Zakona) PN: čl. 167. st. 1. točka 19. Zakona	DA ☐	NE ☐
MJERE NISU PROPISANE		
Da li je neugoda uzrokovana mirisom otpada utvrđena ispitivanjem prema normi iz čl. 23. Pravilnika?	DA ☐	NE ☐
Ispitivanjem utvrđeno postojanje mirisa izvan granice postrojenja	DA ☐	NE ☐
Ako DA, što je poduzeto		
Da li se primjenjuju mjere sprečavanja neugode uzrokovane mirisom otpada? (čl. 40. stavak 3. Pravilnika) PN: čl. 166. stavak 1. Zakona	DA ☐	NE ☐

EVIDENCIJA SAKUPLJAČA I OPORABITELJA, PRIJEVOZNIKA OTPADA, POSREDNIKA OTPADOM, TRGOVACA OTPADOM ...

Očevidnik sakupljača i oporabitelja

- Stranka je upisana u Očevidnik sakupljača i oporabitelja; **broj S-2**; rok za produženje 24.07.2025.
- Stranka ne obavlja djelatnost uporabe postupcima za koje se ne izdaje dozvola bez upisa u Očevidnik sakupljača i oporabitelja

Obavlja djelatnost uporabe postupcima za koje se ne izdaje dozvola bez upisa u Očevidnik sakupljača i oporabitelja (čl. 29. st. 3. podstavak 2. Zakona)	DA ☐ NE ☒
	postupak uporabe (R):
Djelatnost uporabe otpada obavlja postupkom:	energetska uporaba neop..o. ☐ kompostiranje ☐ uporaba otpadnog ulja ☐ uporaba drvnog otpada ☐ uporaba otpadnog asfalta ☐ popravak i čišćenje EE uređaja ☐ mehanička prip. i nasipavanje otp. ☐ uporaba građ. ot. u RD za građ. ot. ☐

- Stranka je upisana u Evidenciju prijevoznika otpada (opasni i neopasni otpad); **broj PRV-314**; rok za produženje 5.05.2026.
- Stranka je upisana u Evidenciju posrednika u gospodarenju otpadom; **broj POS-51**; rok za produženje 5.05.2026.
- Stranka je upisana u Evidenciju trgovaca otpadom; **broj TRG-65**; rok za produženje 5.05.2026.

UKIDANJE STATUSA OTPADA

Ukidanje statusa otpada – stranka na lokaciji u Varaždinu, Cehovska 10, ne ukida status otpada	
Upisan u Očevidnik ukidanja statusa otpada (čl. 44. st. 1. Zakona i kriteriji iz Priloga I Pravilnika o ukidanju statusa otpada, NN 55/23)	DA ☐ NE ☒
Upisan u Očevidnik ukidanja statusa otpada temeljem Pravilnika o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN br. 117/14)	DA ☐ NE ☒ broj upisa u očevidnik:
	DA ☐ NE ☐
Subjekti koji nisu ni temeljem starog i novog pravilnika upisani u Očevidnik ukidanja statusa otpada	

Obradom otpada nastaje otpad s kojim se postupa kao otpadom ili proizvodom (npr. granulat i dr.) - isti se dalje koristi na lokaciji za proizvodnju proizvoda (folija, posudice za hranu) - prodaje se dalje kao proizvod bez dokumentacije o otpadu (granulat - proizvod) - isti je otpad i dalje se predaje uz PL Ako se s obrađenim otpadom postupa kao s proizvodom, da li je upisan u Očevidnik ukidanja statusa otpada?	proizvod ☐ otpad ☒ DA ☐ NE ☒ DA ☐ NE ☒ DA ☒ NE ☐ DA ☐ NE ☐
IZO dostavila obavijest Ministarstvu da nisu ispunjeni uvjeti za upis tvari/predmeta u Očevidnik ukidanja statusa otpada (čl. 45. stavak 9. točka 3. Zakona)	DA ☐ NE ☒
Izjava o sukladnosti prilaže se uz svaku pošiljku tvari/predmeta kojoj je ukinut status otpada (obrazac iz Dodatka II PUSO) (čl. 45. st. 7. Zakona, čl. 5. st. 1. PUSO) PN: 164. st. 1. t. 18. Zakona	DA ☐ NE ☐
Pošiljka otpada kojoj se ukida status otpada evidentirana u e-ONTO aplikaciju (čl. 6. Pravilnika o ukidanju statusa otpada)	DA ☐ NE ☐
Izvešće o ukidanju statusa otpada (obrazac iz Dodataka III PUSO) dostavljeno u Ministarstvo, rok 1.3. tekuće godine za prethodnu godinu (čl. 45. stavak 6. Zakona, čl. 5. st. 2. PUSO) PN: 164. stavak 1. t. 17. Zakona	DA ☐ NE ☐
Jednom godišnje potvrdio sukladnost tvari ili predmeta uvjetima na temelju kojih je ostvareno pravo upisa u Očevidnik ukidanja statusa otpada (čl. 45. st. 8. t. 1. Zakona)	DA ☐ NE ☐

PREKOGRANIČNI PROMET OTPADOM

Prekogranični promet otpadom	
Obavlja prekogranični promet otpadom izvoznik ☒ uvoznik ☒ posrednik ☐ trgovac koji ne uzima otpad u posjed ☐	DA ☒ NE ☐
Prekogranični promet otpadom koji <u>podliježe</u> <u>notifikacijskom postupku</u> uvoz/unos ☐ izvoz/iznos ☐	DA ☐ NE ☒

	☐
Vrste otpada koje se izvoze u EU, navesti KB i zemlju izvoza (u 2024. i 2025.)	KB: _____, zemlja : KB: _____, zemlja :
Prekogranični promet otpadom koji <u>ne podliježe</u> <u>notifikacijskom postupku</u>	DA ☒ NE ☐
uvoz/unos izvoz/iznos	☒ ☒
uvoz/unos navesti KB otpada i zemlju uvoza (u 2024. i 2025.)	KB: 12 01 01, zemlja: MAĐARSKA KB: 17 04 05, zemlja: MAĐARSKA KB: 19 12 02, zemlja: MAĐARSKA KB: 12 01 03, zemlja: MAĐARSKA
izvoz/iznos navesti KB otpada i zemlju izvoza (u 2024. i 2025.)	KB: 12 01 01, ITALIJA, SLOVENIJA KB: 12 01 03, MAĐARSKA, SLOVENIJA KB: 15 01 01, zemlja: MAĐARSKA KB: 15 01 02, zemlja: SLOVENIJA KB: 17 04 01, BUGARSKA, SLOVENIJA, MAĐARSKA KB: 17 04 02, MAĐARSKA, SLOVENIJA KB: 17 04 04, SLOVENIJA KB: 17 04 05, AUSTRIJA, SLOVENIJA KB: 19 12 02, ITALIJA, SLOVENIJA KB: 19 12 03, AUSTRIJA, BUGARSKA, MAĐARSKA, SLOVENIJA
Tijekom 2024. i 2025. evidentirane nezakonite pošiljke otpada	DA ☐ NE ☒
Ako DA, navesti KB otpada i zemlju izvoza/uvoza (RH) Ako Da, da li je podnesena kaznena prijava?	KB: _____, zemlja: DA ☐ NE ☐
Dostavljeno izvješće o PPO Ministarstvu za 2023. i 2024. (do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu) (čl. 176. stavak 5. Zakona)	DA ☒ NE ☐
Izvoz/uvoz EE otpada podliježe notifikacijskom postupku od 1.1.2025. godine.	
Izvoz/uvoz EE otpada se provodi sukladno novim pravilima (ne poštivanje ovih pravila. kazneno djelo)	DA ☐ NE ☒
Zemlja izvoza i uvoza EE otpada te KB otpada - izvoz - uvoz	KB: _____, zemlja: KB: _____, zemlja:

TVARI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI SLOJ

Na lokaciji sjedišta tvrtke u Varaždinu, Cehovska 10, stranka nema ugrađene opreme i ne koristi rashladne i klima uređaje sa više od 3 kg tvari koje oštećuju ozonski omotač. Stranka je vlasnik i korisnik nepokretne rashladne ili klimatizacijske opreme koja sadrži fluorirane stakleničke plinove u količinama manjim od 5 tona ekvivalenta CO₂.

Tijekom inspekcijskog postupka stranka je predložila popis opreme koja sadrži zamjenske i kontrolirane tvari s potencijalom oštećenja ozonskog sloja:

VRSTA UREĐAJA	KAPACITET UREĐAJA	KOLIČINA RASHLADNE TVARI	VRSTA RASHLADNE TVARI
HAIER HSU12HD03/R2	3,5 kW	0,9 kg	R410A
SAMSUNG AQV12VBCX	3,5 kW	0,9 kg	R410A
SAMSUNG MH080FXEA4A	9,3 kW	2,6 kg	R410A
HAIER TUNDRA 1U50JEFFTA	5,2 kW	0,95 kg	R32
HAIER TUNDRA 1U35BEFFRA	3,5 kW	0,72 kg	R32

Klima uređaje servisira i održava ZAJEDNIČKI ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT IVAN I NIKOLA BINGULA, VARAŽDIN, JALKOVEČKA 113, Reg. Br.: 219. Stranka je inspektoru predložila zapisnik o ispitivanju instalacija na nepropusnost.

Obavljenim očevidom nije uočena druga oprema koja sadrži zamjenske i kontrolirane tvari s potencijalom oštećenja ozonskog sloja.

OBVEZA IZVJEŠĆIVANJA - REGISTAR ONEČIŠĆAVANJA OKOLIŠA

(točka 4. u **Obrazloženju RJEŠENJA** o okolišnoj dozvoli; KLASA: UP/I 351-03/14-02/104; URBROJ: 517-06-2-2-1-17-65 od 7. srpnja 2017. godine, izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 ZAGREB i RJEŠENJA O IZMJENI I DOPUNI OKOLIŠNE DOZVOLE, KLASA: UP/I 351-03/18-02/31; URBROJ: 517-03-1-3-1-19-12, od 27. ožujka 2019. godine, izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike)

Tijekom inspekcijskog postupka utvrđeno je kako je stranka u Registar onečišćavanja okoliša dostavila sljedeće podatke za 2023. i 2024. godinu:

1. Obrazac PI-1 - Podaci o operateru, iz kojega je vidljivo kako je adresa sjedišta pravne osobe UNIVERZAL d.o.o., Cehovska 10, Varaždin, a osoba odgovorna za unos podataka u ROO je Vlatka Leskovar, tehnolog
2. Obrazac PI-2 - Podaci o organizacijskoj jedinici na lokaciji, iz kojega je vidljivo da je na lokaciji sjedišta tvrtke u 2024. godini nastalo 14 vrsta opasnog otpada i 24 vrste neopasnog otpada, stranka je sakupila 38 vrsta opasnog i 68 vrsta neopasnog otpada te obradila 4 vrste opasnog i 49 vrste neopasnog otpada
3. Obrazac PI-V - Ispuštanje i/ili prijenos otpadnih voda
4. Obrazac SO - Sakupljanje otpada, iz kojega je vidljivo kako je stranka u 2024. godini sakupila ukupno 107 vrsta opasnog i neopasnog otpada, te kao trgovac otpada na malo preuzimala različite vrste otpada s područja čitave RH.
5. Obrazac OZO - Oporaba/zbrinjavanje otpada, iz kojega je vidljivo kako je stranka u 2024. godini oporabila ukupno 54 vrsta opasnog i neopasnog otpada.
6. Obrazac NO - Nastanak otpada, iz kojega je vidljivo kako je stranka u 2024. godini proizvela ukupno 45 vrsta vlastitog opasnog i neopasnog otpada

Privici:

1. PUNOMOĆ za Vlatku Leskovar za sudjelovanje u inspekcijskom postupku
2. PUNOMOĆ za Nikolu Kovačić za sudjelovanje u inspekcijskom postupku

Zapisnik je pročitao i nazočni nemaju primjedbu/izjavu.

Nazočni pregledu u znak suglasnosti zapisnik potvrđuju potpisom. Zapisnik je sastavljen u 2 primjerka od kojih se 1 uručuje nazočnima.

Dovršeno 11. lipnja 2025. u 15.00 sati.

Nazočni:

1. Vlatka Leskovar, Univerzal d.o.o.




2. Nikola Kovačić, Univerzal d.o.o.



Viši inspektor zaštite okoliša:

1. mr. sc. Zdravko Barjaktarović, dipl.ing.kem.tehn.

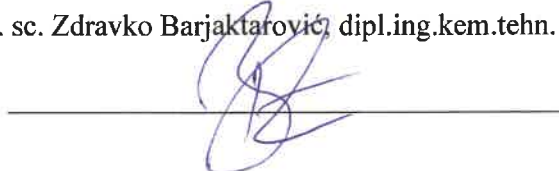



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE VARAŽDIN
SLUŽBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA

KLASA: 214-02/25-01/1461
URBROJ:511-01-390-25-2
Varaždin, 23. lipanj 2025. godine

ZAPISNIK

sastavljen dana 23. lipnja 2025. godine u prostorijama UNIVERZAL d.o.o. Varaždin, Cehovska 10, OIB 71843925886, vezano uz provedeni požarno provedeni nadzor građevina i prostora u Varaždinu, Cehovska 10.

Nadzor je proveden 23.lipnja 2025. godine po službenoj dužnosti, temeljem članka 44. i 45. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22), a u skladu s planom koordiniranih nadzora pri suradnji inspekcija Državnog inspektorata, Sektora za nadzor zaštite okoliša za 2025. godinu.

Zapisnik o provedenom inspekcijskom nadzoru sastavljen je sukladno odredbama članka 76. Zakona o opće upravnom postupku (NN 47/09, 110/21).

Nadzor je proveo :

- 1.Danijel Godinić – inspektor zaštite od požara, eksploziva i eksploziva
- Nadzoru nazočni :
2. Vlatka Leskovar-odgovorna osoba za gospodarenje otpadom
 3. Anita Plečko- djelatnica

Započeto u 08, 30 sati

Stranka je u smislu odredbi članka 30. i 52. ZUP-a upozorena na pravo da sudjeluje u ispitnom postupku i na to pravo da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su utvrđene od strane inspektora.

Pregledom predočene dokumentacije te građevina i prostora na licu mjesta utvrđeno je sljedeće činjenično stanje:

- 1.Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova PU Varaždinske, Univerzal d.o.o. Varaždin ,razvrstan je u 3. kategoriju ugroženosti od požara, a odlukom od 10.05.2013. godine soba zadužena za zaštitu od požara je NIKOLA KOVAČIĆ.

2. Temeljem navedene odluke za poslove zaštite od požara imenovani su isti ima položen stručni ispit MUP-a RH, broj 511-01-208-UP/I-1415/4-2013, E-10016 o 07.05.2013. godine .

3. Predočen je Pravilnik o zaštiti od požara od 15. ožujak 2016. godine ,koji sadrži propisane evidencije sukladno Pravilniku o izradi istog i evidenciju o servisiranju i održavanju vatrogasnih aparata,

4. Svi djelatnici su upoznati s opasnostima po radnim mjestima iz područja zaštite od požara-Uvjerenja VIZOR d.o.o. Varaždin za ukupno 112 djelatnika.

5. Predočeni su dokazi o ispravnosti el. instalacija-Izvještaj o izvršenom pregledu i ispitivanju električne instalacije broj: E-2462/24 od 09.05.2024. godine, izdan od stručne organizacije VIZOR d.o.o. Varaždin, sa zaključkom da su el. instalacije objekata ispravne.

6. Predočeni su dokazi o ispravnosti el. instalacija-Izvještaj o izvršenom pregledu i ispitivanju električne instalacije-protupanična rasvjeta i uređaj za isključenje električne energije u slučaju hitnosti broj: TPR-2746/25 od 25.04.2025. godine, izdan od stručne organizacije VIZOR d.o.o. Varaždin, sa zaključkom da su el. instalacije objekata ispravne.

7. Predočeno je uvjerenje o ispravnosti unutarnje i vanjske hidrantske mreže br. SS-H-2746/25-1 i SS-H-2746/25-2 od 25.04.2025. godine izdano od strane VIZOR d.o.o. Varaždin,

8. Predočeno je uvjerenje o ispravnosti sustava automatske dojave požara u objektu br. SS-DP-5679/24-1 od 24.09.2025. godine izdano od strane VIZOR d.o.o. Varaždin.

9. Predočena je Potvrda pogonskog stanja plinske instalacije, broj: 9/2025 od 03. 03. 2025. godine, izdanu od ovlaštenog distributera Termoplin d.d. Varaždin, s ocjenom: pouzdana uporaba, instalacija ispravna i nepropusna,

10. Za dimnjak je predodčen dokaz o kontroli i čišćenju te ispravnosti – Izvještaj izrađen od strane CAMINUS d.o.o. Varaždin br. 34-25, 35-25, 35-25 i 3-25 od 21.05.2025. godine,

11. Za munjovodne instalacije predodčen je dokaz o ispravnosti za prostore; uprava (stara-nova, vage) nadstrešnica za otpadno ulje ,mehanička radiona ,nadstrešnica za obradu nemetalnog otpada ,nadstrešnica za taloženje zauljene vode ,prostor za obradu opasnog otpada , postrojenje za RSF ,bravarska radiona ,stara i nova upravna zgrada i Nadstrešnica za skladištenje boca zapaljivih plinova Zapisnika br. G-2746/25-1 od 25.04.2025. godine i Zapisnik broj: G-2746/25-2 od 25. 04. 2025. godine, izdan od strane VIZOR d.o.o. Varaždin,

12. Prilikom nadzora predodčen je Plan i zapisnik o izvršenoj vježbi koja je održana 10. 01. 2025. godine s pretpostavkom požara u krugu tvrtke.

13. Predočena evidencija o servisiranju vatrogasnih aparata za 43 vatrogasnih aparata sa zadnjim servisom u 5. mjesecu 2025. godine a servisirano po tvrtki Međimurje Zaing d.o.o. iz Čakovca, Zagrebačka kbr. 77.

14. Predočena punomoć za Vlatku Lekovar, OIB: 37359477490

15. Predočeno odobrenje za skladištenje UNP plina u bocama (kavez) broj Klasa: 214-04/19-11/14, Ubroj: 511-01-390-19-2 od 27. 11. 2019. godine izdano od strane PU CZ Varaždin, Služba inspekcijskih poslova.

16. Predočen zapisnik o obavljenom pregledu i ispitivanju radne opreme plinsko toplovodno postrojenje broja RO-3/2025/274174/39 i RO-3/2025/274160/5b od 22. 05. 2025. godine izdano od strane tvrtke Vizor d.o.o. Varaždin sa naznakom ispravno.

Prilikom nadzora obuhvaćeni su sljedeći prostori i građevine:

-uprava (stara-nova ,vage) nadstrešnica za otpadno ulje ,mehanička radiona ,nadstrešnica za obradu nemetalnog otpada ,nadstrešnica za taloženje zauljene vode ,prostor za obradu opasnog otpada , postrojenje za obradu goriva iz otpada (GIO) ,bravarska radiona ,vanjski prostori reciklažnog dvorišta, skladište UNP boca.

Građevine su izvedene od čvrstih građevinskih materijala (armirano betonske konstrukcije ,djelomično s ispunom od cigle u upravnom i servisnom dijelu), te metalne konstrukcije u skladu sa sadržajima pojedinih prostora.

Od instalacija značajnih za zaštitu od požara na građevinama i prostoru izvedene su sljedeće instalacije :

- elektroenergetske instalacije
- munjovodne instalacije,
- vanjska i unutarnja hidrantska mreža,
- plinske instalacije (kotlovnica 45 kW),
- dimovodne instalacije,
- sustav automatske dojava požara,

Za početno gašenje požara u građevinama i prostoru postavljeni su aparati za početno gašenje požara ,S-9, S-6 i CO₂-5kg ,koji su servisirani u propisanim rokovima (5. mj. 2025. godine) .

U hidrantskim ormarićima postavljena je oprema dostupna gasiteljima .

Prilikom nadzora nisu uočeni nedostaci.

Ovaj zapisnik sastavljen je u DVA istovjetna primjerka od kojeg se jedan daje predstavniku «UNIVERZAL» d.d. Varaždin, dok jedan zadržava Služba inspekcijskih poslova Područnog ureda civilne zaštite Varaždin za svoje potrebe.

Zapisnik je nazočnima pročitan, na njegov sadržaj nisu stavljene nikakve primjedbe, te se isti vlastoručno potpisuje.


d o v r š e n o !

Za „UNIVERZAL“ d.o.o. Varaždin

Za Službu ins. poslova

Vlatka Leskovar

Danijel Godinić



BROJ: 162-~~103~~/25

DATUM: 15. prosinac 2025. godine

Grad Varaždin

PRIMLJENO:		15.12.2025
KLAS. OZNAKA	ORG. JEDINICA	
240-02/24-01/3	78	
UR. BROJ	PRILOZI	VRIJEDNOST
25-26	broj priloga	iznos
JOP: 2186-1;240-02/24-01/3;26		



GRAD VARAŽDIN

Trg kralja Tomislava 1

42000 Varaždin

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika
i Gradskog vijeća

Predmet: Dostava informacija o mjerama zaštite od požara

veza: Zamolba za dostavom informacija o mjerama zaštite od požara (KLASA: 240-02/24-01/3; URBROJ: 2186-1-04-01/4-25-23 od 10. prosinca 2025. godine)

Poštovani,

slijedom zaprimljene zamolbe, u nastavku dostavljamo objedinjeni pregled provedenih mjera zaštite od požara po pojedinim lokacijama kojima upravljamo.

1. Lokacija: Dravski nasip 21, Varaždin

- **Vatrodojava**
 - automatski sustav vatrodojave uz čuvarsku službu.
- **Vanjska hidrantska mreža**
 - na lokaciji je osigurana vanjska hidrantska mreža koja se ispituje svake godine.
- **Gromobranska instalacija**
 - ugrađena je gromobranska instalacija. Redovno se provodi ispitivanje sukladno važećim propisima
- **Radna oprema**
 - sva oprema podliježe periodičkim pregledima i ispitivanjima
- **Električne instalacije**
 - redovno ispitivanje električnih instalacija sukladno važećim propisima
- **Panik rasvjeta**
 - postavljena panik rasvjeta

- **Uređaji za isključenje električne energije u slučaju nužde**
 - instalirani uređaji za hitno isključenje električne energije, jasno označeni i lako dostupni
- **Vatrogasni aparati**
 - Broj aparata: 18 komada. Aparati su redovno servisirani
- **Plan evakuacije i spašavanja**
 - izrađen i istaknut na više vidljivih lokacija unutar objekta
 - redovno provođenje vježbi evakuacije i spašavanja, zadnja vježba je odrađena u 5. mjesecu 2024. godine
- **Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara**
 - svi radnici su osposobljeni za početno gašenje požara
- **Pridržavanje smjernica CFPA za obradu i skladištenje otpada i zapaljivih sekundarnih sirovina**

2. Lokacija: Reciklažno dvorište Varaždin 1

- Mjere zaštite od požara provode se u skladu s odredbama Elaborata o zaštiti od požara
- **Vatrodojava**
 - automatski sustav vatrodojave povezan s JVP Varaždin
- **Vanjska hidrantska mreža**
 - na lokaciji je osigurana vanjska hidrantska mreža koja se ispituje svake godine
- **Gromobranska instalacija**
 - ugrađena je gromobranska instalacija. Redovno se provodi ispitivanje sukladno važećim propisima
- **Radna oprema**
 - sva oprema podliježe periodičkim pregledima i ispitivanjima
- **Električne instalacije**
 - redovno ispitivanje električnih instalacija sukladno važećim propisima
- **Uređaji za isključenje električne energije u slučaju nužde**
 - instalirani uređaji za hitno isključenje električne energije, jasno označeni i lako dostupni
- **Vatrogasni aparati**
 - Broj aparata: 6 komada. Aparati su redovno servisirani

- **Plan evakuacije i spašavanja**
 - izrađen i istaknut na više vidljivih lokacija unutar objekta
 - redovno provođenje vježbi evakuacije i spašavanja, zadnja vježba je odrađena u 6. mjesecu 2024. godine
- **Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara**
 - svi radnici su osposobljeni za početno gašenje požara
- **Pridržavanje smjernica CFPA za obradu i skladištenje otpada i zapaljivih sekundarnih sirovina.**
- Dana 3. rujna 2025. godine proveden je požarno-preventivni nadzor nad objektom u kojem nisu utvrđene nepravilnosti

3. Lokacija: Reciklažno dvorište Varaždin 2

- Mjere zaštite od požara provode se u skladu s odredbama Elaborata o zaštiti od požara
- **Vanjska hidrantska mreža**
 - na lokaciji je osigurana vanjska hidrantska mreža koja se ispituje svake godine
- **Radna oprema**
 - sva oprema podliježe periodičkim pregledima i ispitivanjima
- **Električne instalacije**
 - redovno ispitivanje električnih instalacija sukladno važećim propisima
- **Uređaji za isključenje električne energije u slučaju nužde**
 - instalirani uređaji za hitno isključenje električne energije, jasno označeni i lako dostupni
- **Vatrogasni aparati**
 - Broj aparata: 7 komada. Aparati su redovno servisirani
- **Plan evakuacije i spašavanja**
 - izrađen i istaknut na više vidljivih lokacija unutar objekta
 - redovno provođenje vježbi evakuacije i spašavanja, zadnja vježba je odrađena u 1. mjesecu 2024. godine
- **Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara**
 - svi radnici su osposobljeni za početno gašenje požara
- **Pridržavanje smjernica CFPA za obradu i skladištenje otpada i zapaljivih sekundarnih sirovina.**

- Dana 3. rujna 2025. godine proveden je požarno-preventivni nadzor nad objektom u kojem nisu utvrđene nepravilnosti.

4. Lokacija: pretovarna stanica – Poljana Biškupečka

- Mjere zaštite od požara provode se u skladu s odredbama Elaborata o zaštiti od požara
- **Gromobranska instalacija**
 - ugrađena je gromobranska instalacija. Redovno se provodi ispitivanje sukladno važećim propisima
- **Radna oprema**
 - sva oprema podliježe periodičkim pregledima i ispitivanjima
- **Električne instalacije**
 - redovno ispitivanje električnih instalacija sukladno važećim propisima
- **Uređaji za isključenje električne energije u slučaju nužde**
 - instalirani uređaji za hitno isključenje električne energije, jasno označeni i lako dostupni
- **Vatrogasni aparati**
 - Broj aparata: 5 komada. Aparati su redovno servisirani
- **Plan evakuacije i spašavanja**
 - izrađen i istaknut na više vidljivih lokacija unutar objekta
 - redovno provođenje vježbi evakuacije i spašavanja, zadnja vježba je odrađena u 6. mjesecu 2024. godine
- **Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara**
 - svi radnici su osposobljeni za početno gašenje požara
- **Pridržavanje smjernica CFPA za obradu i skladištenje otpada i zapaljivih sekundarnih sirovina**
- Dana 7. srpnja 2025. godine proveden je požarno-preventivni nadzor nad objektom u kojem su utvrđene sljedeće nepravilnosti:
 1. Otpad nije uskladišten sukladno smjernicama CFPA
 2. Pogon nije štićen stabilnim sustavom za gašenje požara (vanjska hidrantska mreža)
- Dana 10. listopada 2025. godine proveden je kontrolni pregled u kojem je utvrđeno da je nepravilnost iz točke 1. inspekcijskog nadzora od 7. srpnja 2025. godine uklonjena.

3
DIREKTORICA:
Ines Lovreković mag. iur

